

监 理 通 知 单

工程名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号：ZHJL-TZD-003


致：南京中核能源工程有限公司

昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站施工项目部

事由：现场施工质量、安全问题

内容：

监理项目部组织施工项目部相关人员于 2019 年 11 月 20 日巡视中屏镇直桂村光伏点材料加工区发现个别施工人员未规范佩戴安全帽，违反安全文明施工，加工材料焊接不到位，防腐不到位，要求施工单位加强施工人员安全教育及技术交底工作，杜绝后续再次出现类似现象。

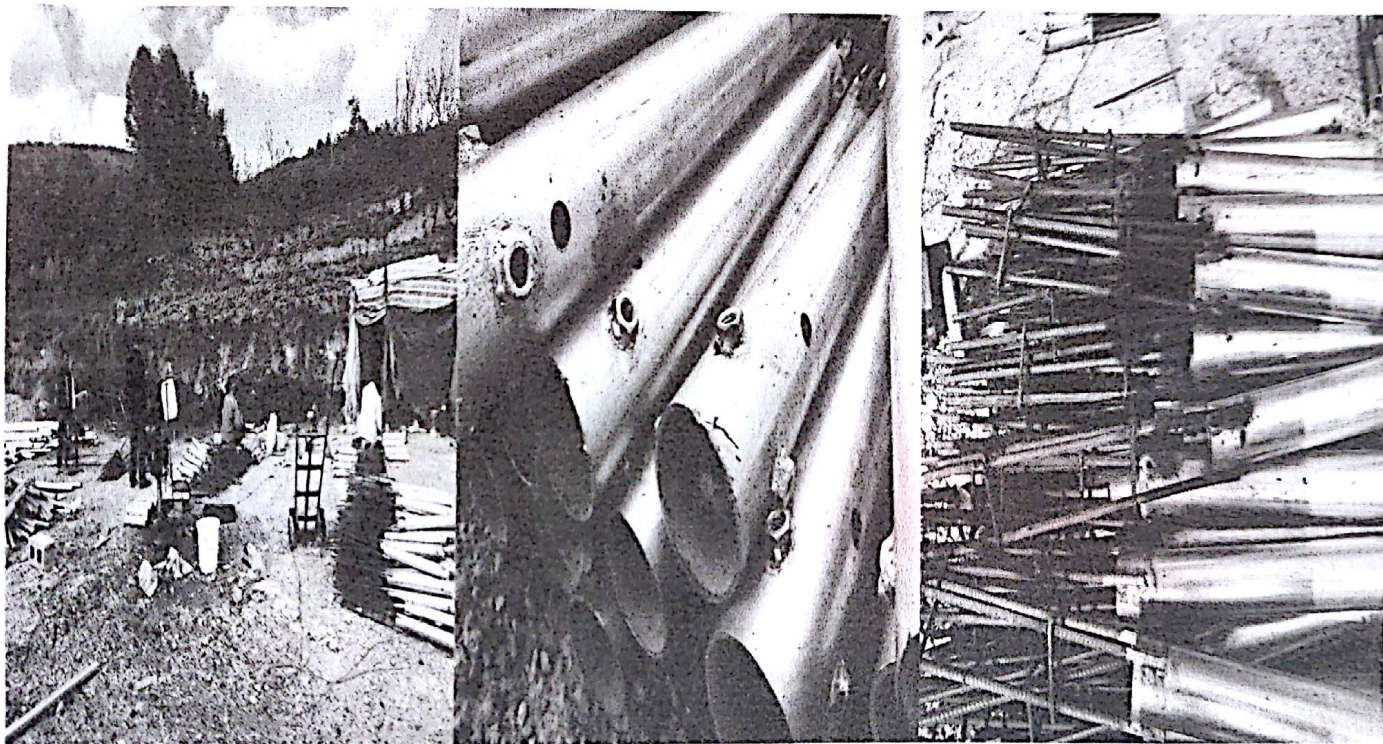

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2019 年 11 月 20 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。