

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-CDLQY-TZD-002


致: 阳光电源股份有限公司

事由: 质量问题

内容:

今(2020年5月22日)我监理部人员在对施工现场进行巡视检查时发现连接桥架,使用的螺栓长度达不到规范要求(见图),现要求总包单位,进行更换。

更换好后报监理部或业主单位验收合格后方可进行电缆敷设!

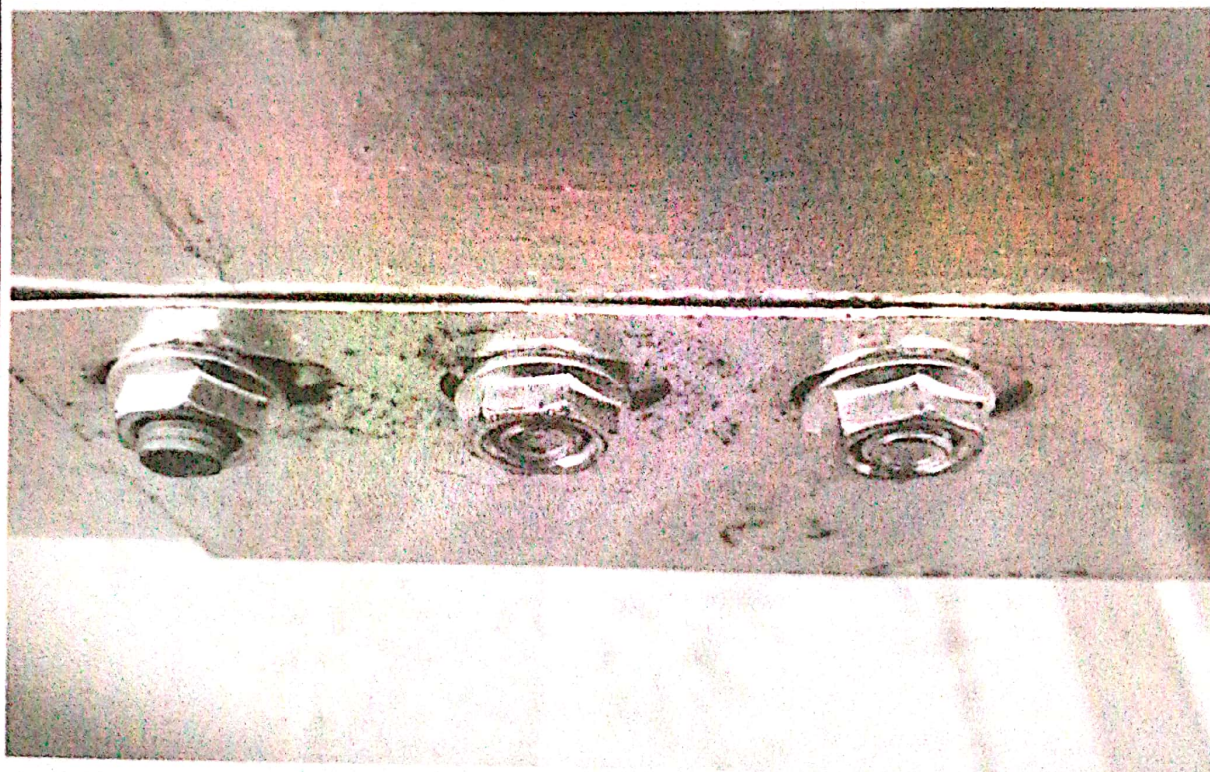

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

徐耀生

日期: 2020年

5月22日

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。