

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：TWGA-ZHJL-TZD-008

致：青海驰腾电力自动化有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于升压站施工临时用电不规范事宜

内容：

经监理项目部人员 2020 年 04 月 14 日现场巡视检查发现，升压站施工存在以下问题：

1. 升压站台式电锯并未安装漏电保护器并且电路用线不规范（附图 1）；

2. 控制箱进出线路是 4 平方光伏线使用不规范（附图 2）。

望贵单位引起高度重视，警钟长鸣杜绝此类现象再次出现。

限 3 日内回复

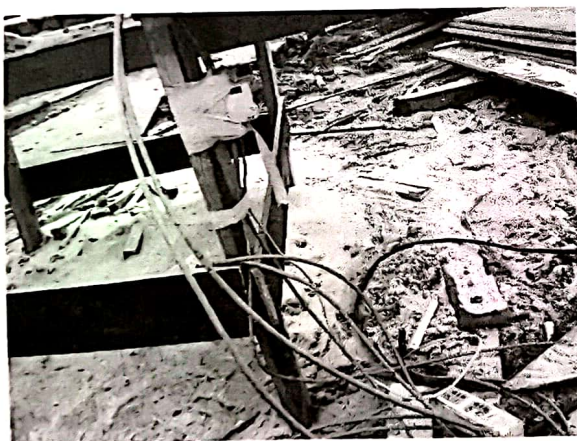


图 1

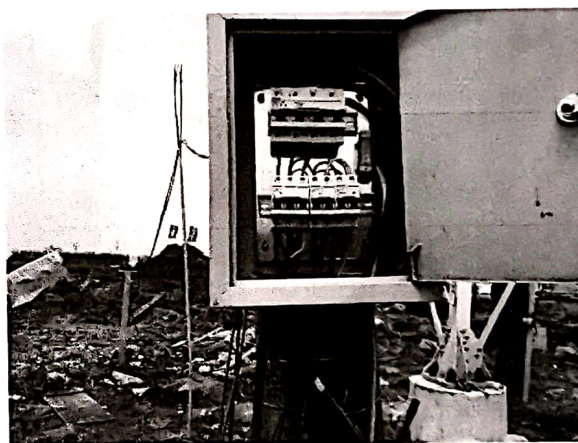


图 2

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：[Signature]

日

期：2020.4.14

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建