

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-016

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于加强现场施工质量控制的事宜事宜


内容：

1、你单位在 T1 区立柱焊接过程中，部分阵列 8 根立柱不在一条线上，偏差较大，已超出图纸设计要求（附图 1）

2、立柱焊接不规范，偏差较大，导致斜梁不能与东西轴线成 90° （附图 2）

支架安装不平整，给后续组件安装就会带来很大困难，影响安装质量，针对以上问题，望你单位立即进行整改，杜绝此类问题发生。

限 2 日内回复

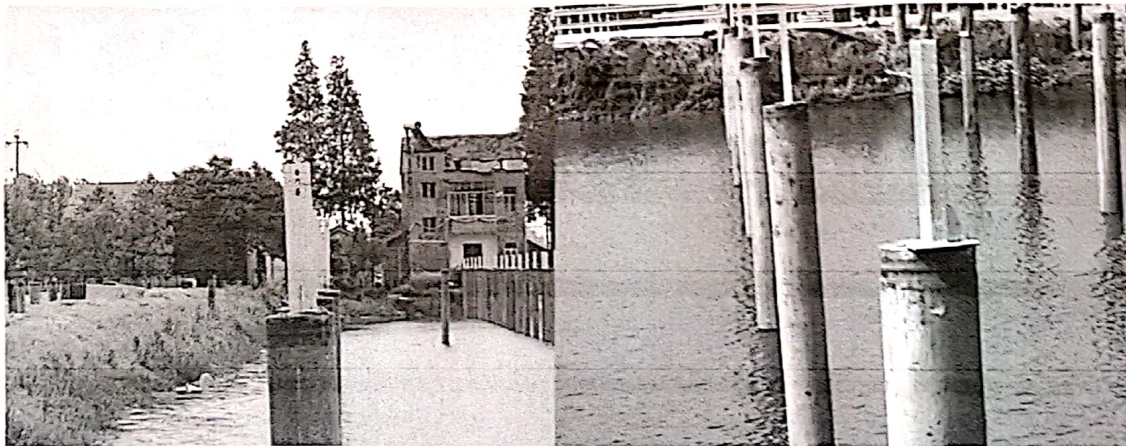

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建