

表A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

编号: YGDY-HFD-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理单位


我方接到编号为 CZZH-WH-TZD-001

的监理工程师通知后, 已按要求完成了

屋顶围栏的施工标准整改事宜

工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 屋顶围栏的施工标准整改事宜

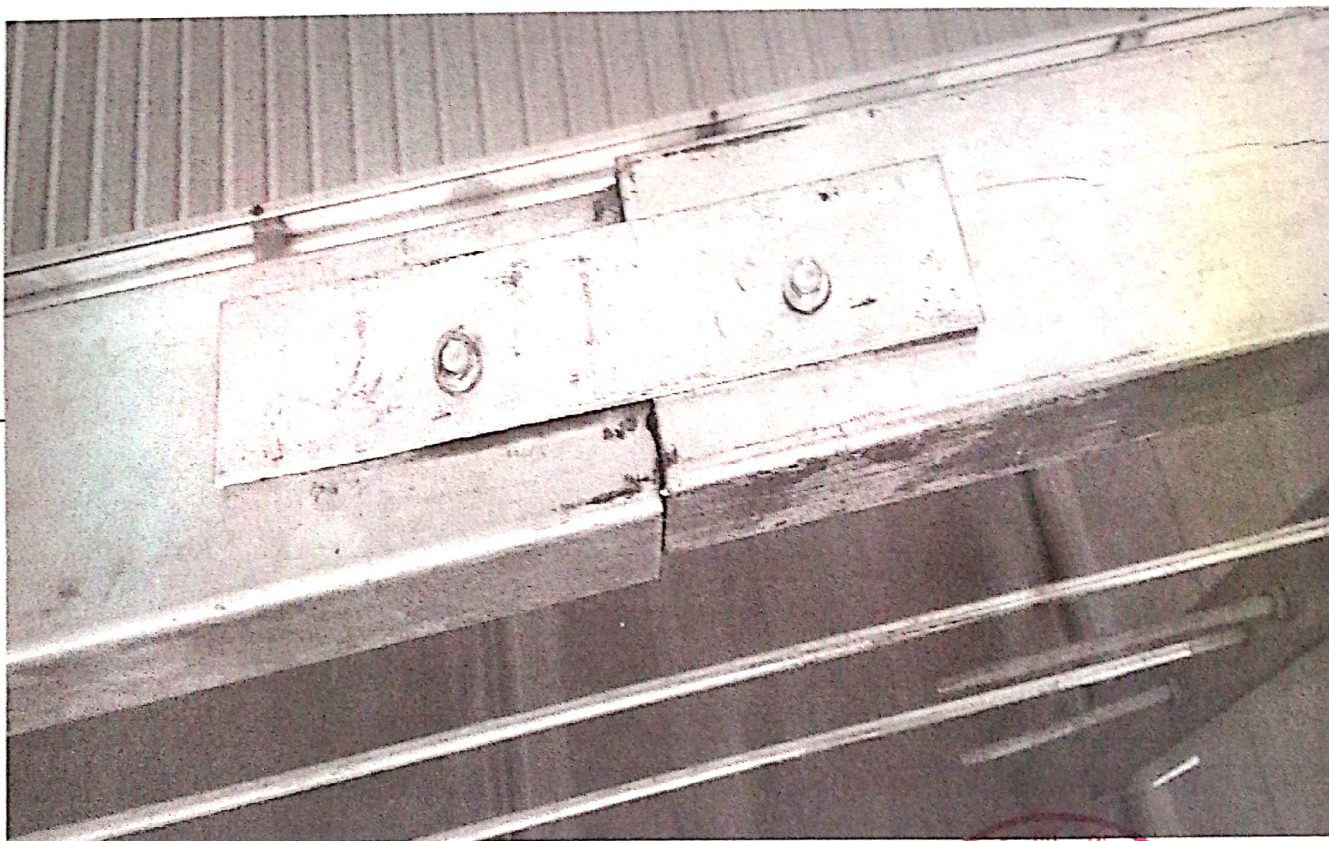

承包单位(章):

项目经理:

日

期:

2020 年 8 月 24 日

项目监理单位复查意见:

已整改

项目监理单位(章):

专业监理工程师:

日

期:

2020 年 8 月 24 日

填报说明:

本表一式 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。