

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-014

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）

事由：关于现场木工加工区存在的问题

内容：

经我方监理现场巡视发现以下问题：

- 1、你单位所使用的模板切割机无防护罩，存在安全隐患；
- 2、临时用电箱无门无锁未见接地且私拉乱接；

现要求你单位立即整改，未完善前禁止使用，如因贵方抢工期强行违章施工，不服从我方监理部管理所导致的一切责任由你方全部承担！

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 7 月 20 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 李中明

日


期： 2020.07.18

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



扫描全能王 创建

临时用电箱无门无锁未见接地且私拉乱接

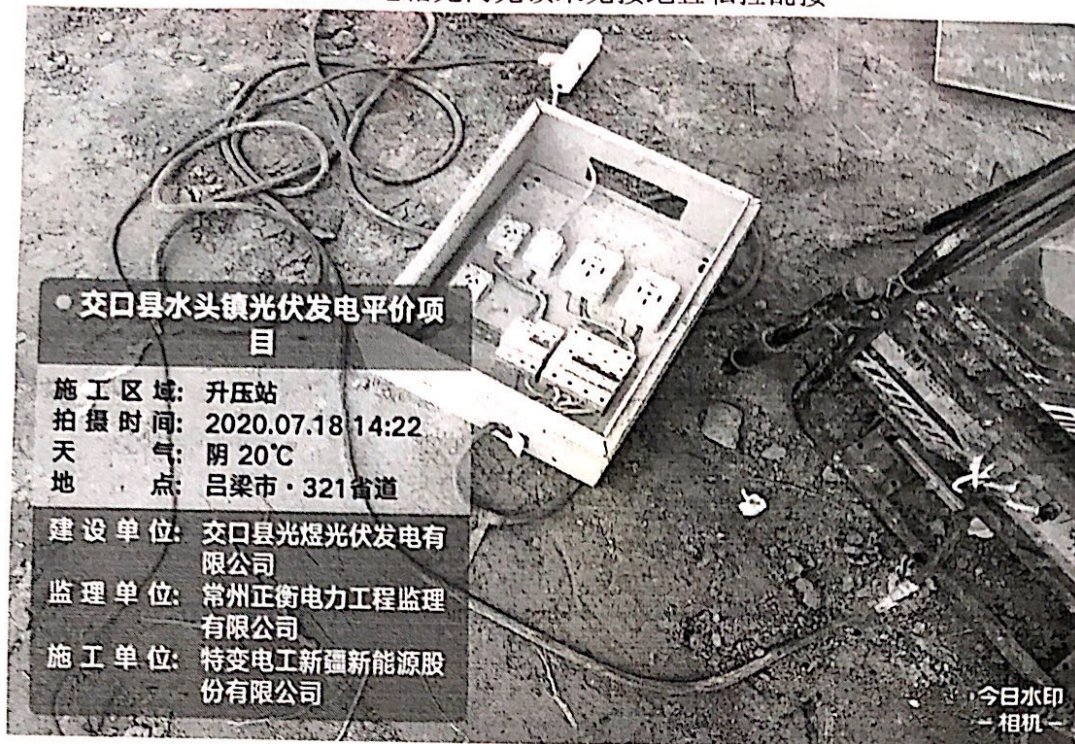

模板切割机无防护罩

