

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-069

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部):

事由: 关于北区电缆敷设野蛮施工相关问题

内容:

经监理部现场巡视检查发现, 你单位在 42# 方阵电缆敷设时, 未按规定进行施工, 导致电缆破皮, 存在严重的质量、安全隐患, 现要求你单位对电缆破皮的进行全面排查, 按图纸设计要求进行整改。其他电缆敷设工作面杜绝野蛮施工, 严格按照图纸设计要求进行规范作业, 望贵单位重视!

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告, 请于 2020 年 9 月 02 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 韩泽军

日


期: 2020.8.32

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

电缆破皮

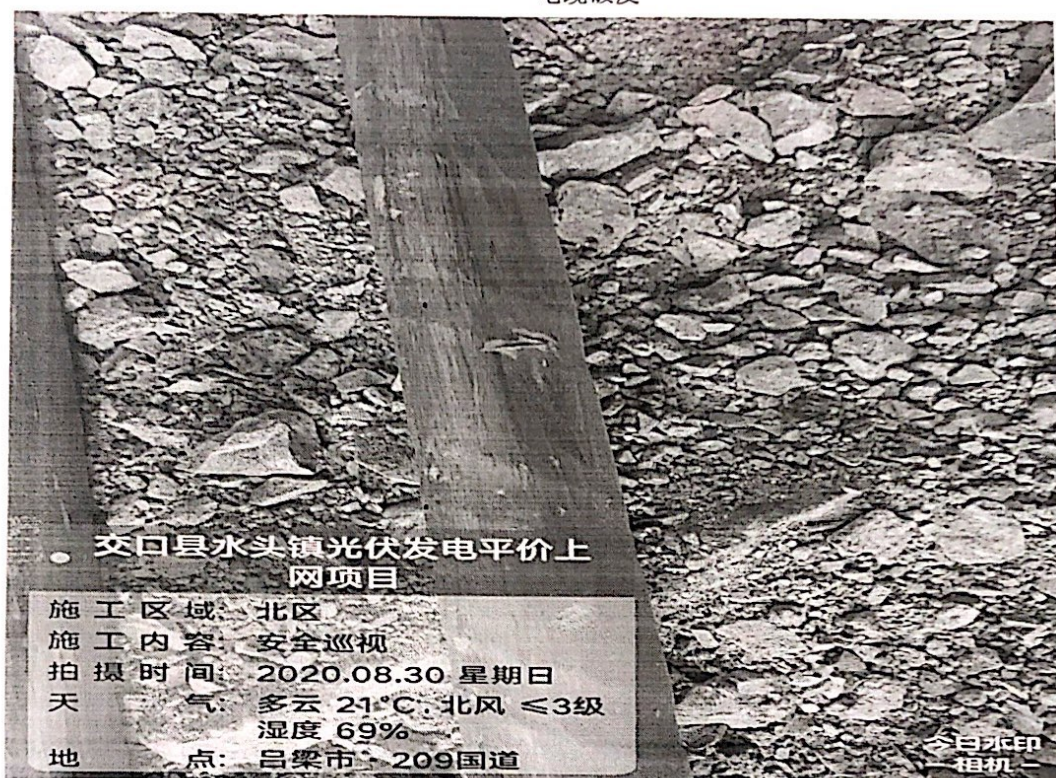

电缆破皮

