

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-066

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于北区 1#35KV 线路塔基浇筑相关事宜

内容：

经监理部现场巡视检查发现，你单位所施工的 1#35KV 线路塔基基础浇筑过程中未搭建操作平台，施工人员无法安全立足且安全带无法上挂，存在严重的安全隐患。

现要求你单位针对以上问题，对每一处塔基进行搭设操作平台，给施工人员提供便利，杜绝安全事故发生。如未进行整改擅自施工，出现任何问题由你单位自行承担，望贵单位重视！

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 9 月 09 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 韩峰

日


期： 2020.9.6

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

编号: SXLLJK-TZD-066

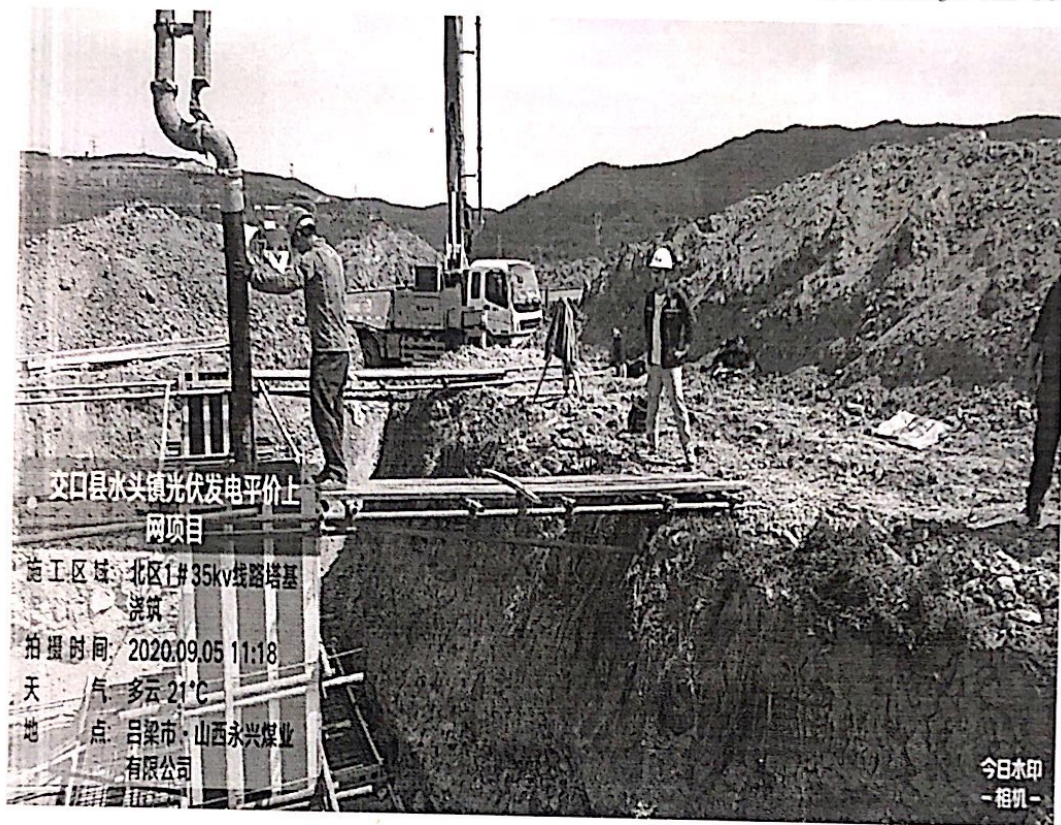

扫描全能王 创建