

监 理 通 知 单

项目名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-069

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部):

事由: 关于箱逆变基础未报验相关事宜

内容:

经我方监理现场巡视检查发现,你单位南区 61#箱逆变基础承台浇筑前未经报验擅自进行浇筑作业,存在严重的质量隐患。

现要求你单位严格按照工序报验程序进行报验工作并对 61#箱逆变基础强度进行第三方检测,检测完成后通知我方监理验收即可进行下道工序。

如对本监理通知单内容有异议,请在 24 小时内向监理提出书面报告,请于 2020 年 9 月 16 日前填报回复单。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 汪家平

日


期: 2020.9.13

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

编号: SXLLJK-TZD-069

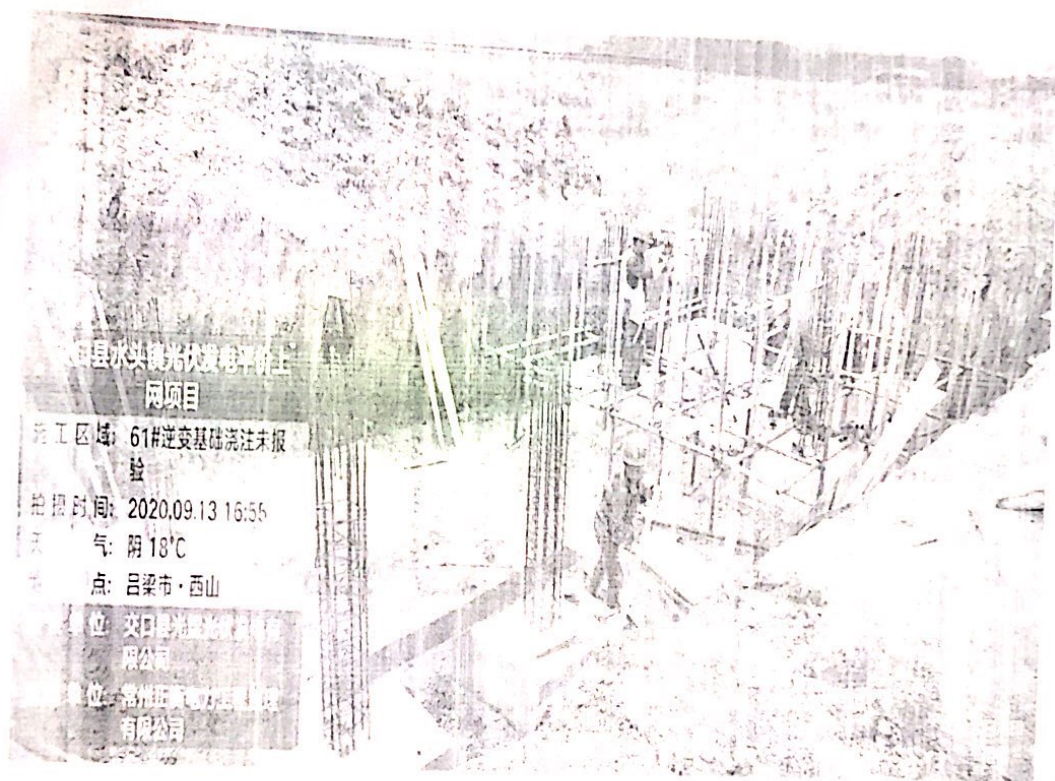

扫描全能王 创建