

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-104

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）

事由：关于线缆敷设相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视发现，你单位南区 76#方阵支架穿线管未封堵，接地线未紧固，与图纸设计要求不符，存在严重的质量隐患。

现要求你单位对以上问题立即进行整改，严格按照图纸设计要求施工，整改完成后通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 11 月 17 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期： 2020.11.14


注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。




扫描全能王 创建

编号: SXLLJK-TZD-104

接地线未紧固

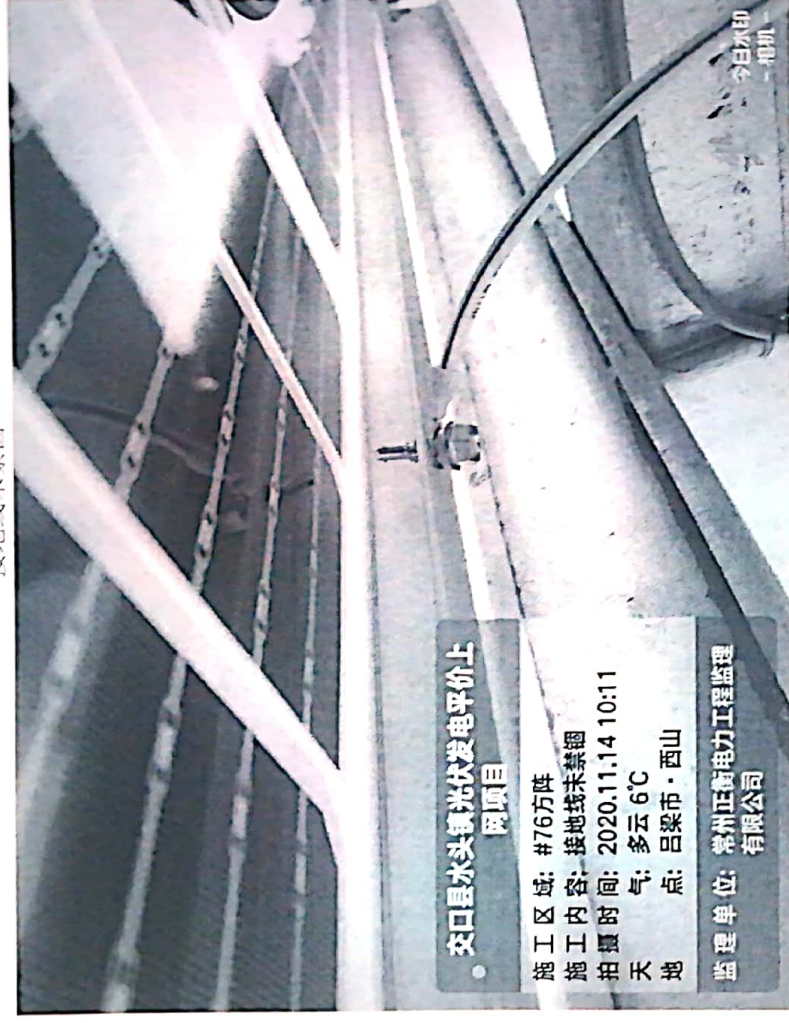

穿线管未封堵

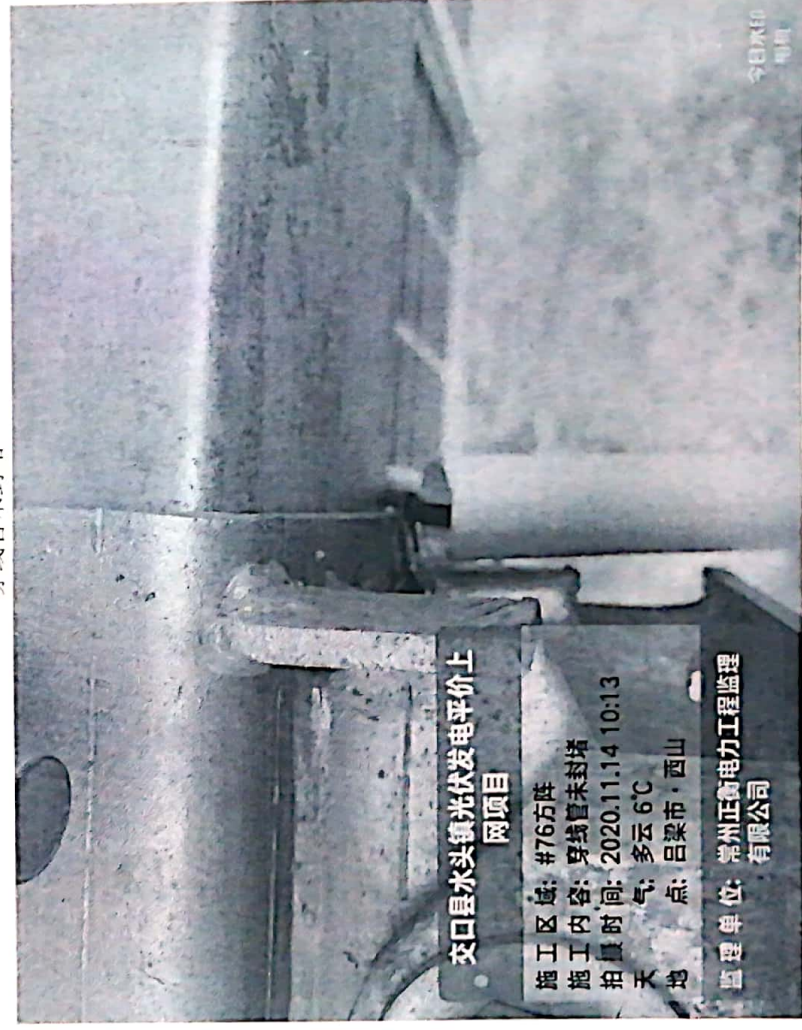

扫描全能王 创建