

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-043

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部):

事由: 关于工序报验的相关事宜

内容:

于 2020 年 8 月 21 日我方监理接到你单位对 5#、11#、12#箱逆变基础浇筑报验通知。经我方监理现场验收发现, 你单位对以上报验部位未进行自检就进行报验工作, 对我方监理工作的正常开展造成极大的困扰。

为保证工期顺利完成, 现要求你单位严格按照图纸及设计要求进行施工, 工序完成后严格按照规范要求进行自检, 自检合格后再通知我方监理现场验收, 并提交相应的纸质报验单。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告, 请于 2020 年 8 月 24 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张金奎

日


期: 2020.8.21

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

12#箱逆变基础钢筋笼漏绑

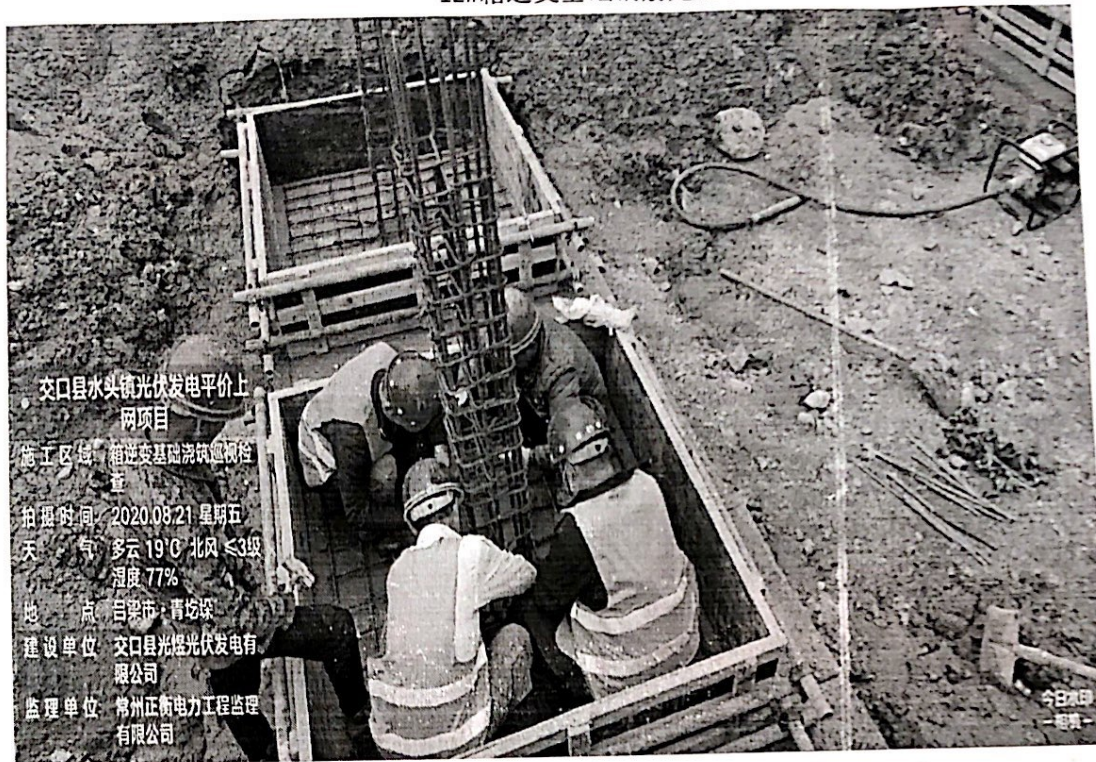

5#箱逆变基础施工未完成进行报验

