

# 监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-041

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于升压站脚手架搭设的具体事宜

内容：

经现场巡视发现你单位所施工的脚手架搭设工程与所报施工方案不符且未进行报验，存在安全隐患，擅自进行下道工序施工；

现要求你单位立即整改，未整改闭环前严禁进行下道工序施工，如你单位强行施工，我方将下达停工令。出现任何问题由你单位自行承担。

以上问题限一日之内整改完成。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 23 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李华

日

期：2020.08.22

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建






• 交口县水头镇光伏发电平价项目

施工区域: 外线  
施工内容: 五十一号基  
拍摄时间: 2020.08.18 16:26  
天气: 阴 15°C  
地点: 吕梁市·范辛庄

今日水印  
相机

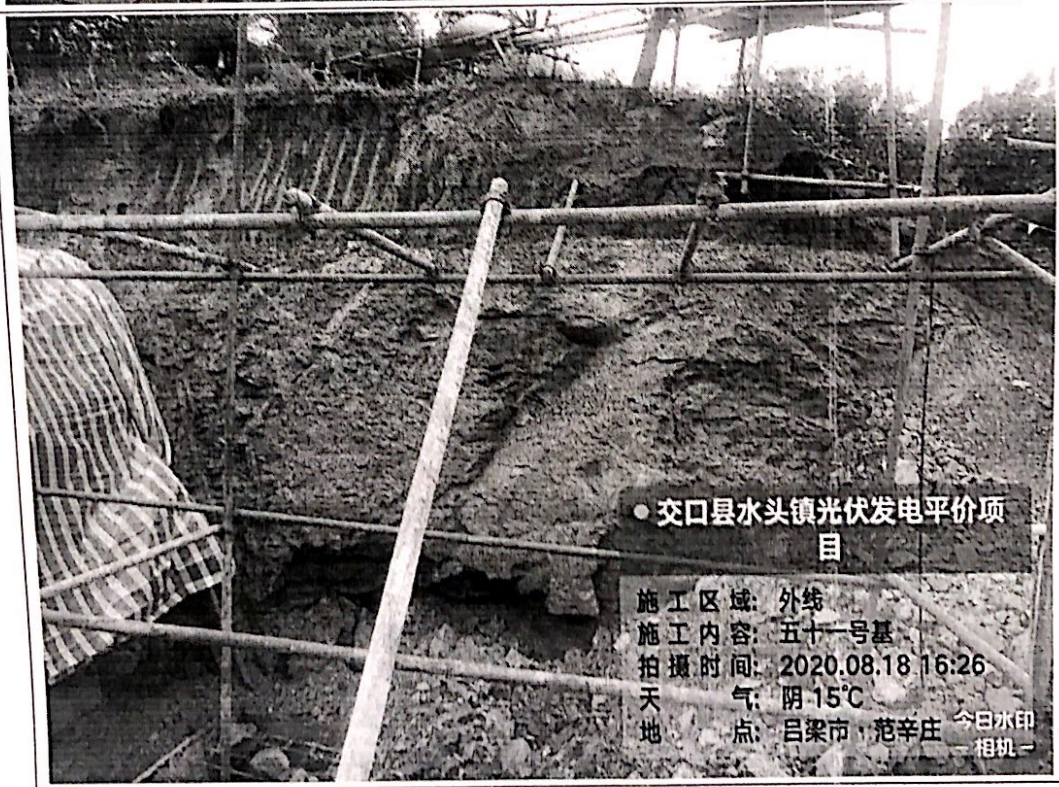

• 交口县水头镇光伏发电平价项目

施工区域: 外线  
施工内容: 五十一号基  
拍摄时间: 2020.08.18 16:26  
天气: 阴 15°C  
地点: 吕梁市·范辛庄

今日水印  
相机

