

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-048

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于电缆吊运的具体事宜

内容：

经我方监理巡视发现你单位吊运电缆过程中没有安排专人指挥，信号不明确，吊运过程中容易发生危险，存在较大的安全隐患。

现要求你单位立即进行整改，在吊运过程中配备专人指挥，并且上报相关人员资质证明文件。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 25 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：


2020.8.23

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

电缆吊运没有佩戴安全帽

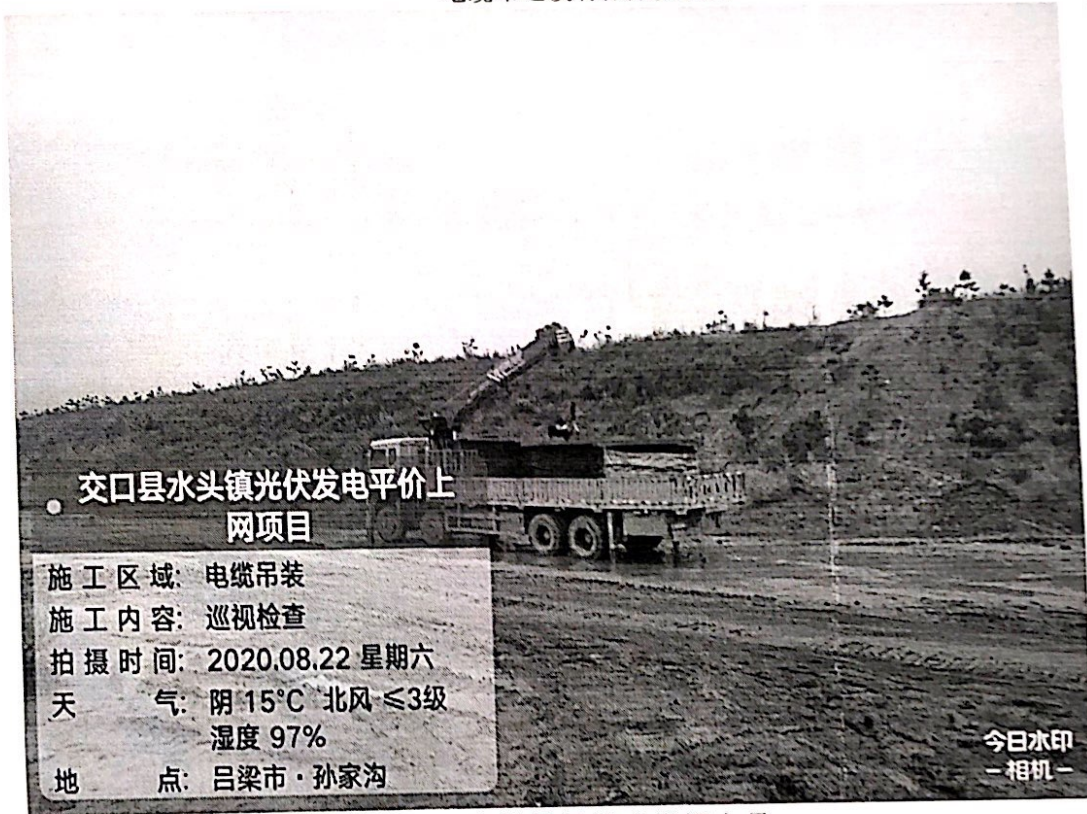

电缆吊运没有指挥人员

