

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-050

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部):

事由: 关于南区支架组件安装相关事宜

内容:

经监理部巡视检查发现, 你单位南区 71#、73#方阵组件安装存在以下问题:

- 1、组件安装时未放线;
- 2、组件安装存在高低差、安装不规范, 呈波浪形;
- 3、组件支架连接件安装不规范;
- 4、组件存在爆板现象;

现要求你单位对以上问题立即整改, 整改完后通知我方监理现场验收, 验收合格后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告, 请于 2020 年 8 月 25 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 时金宝

日


期: 2020.08.23

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

71#方阵组件安装时未放线

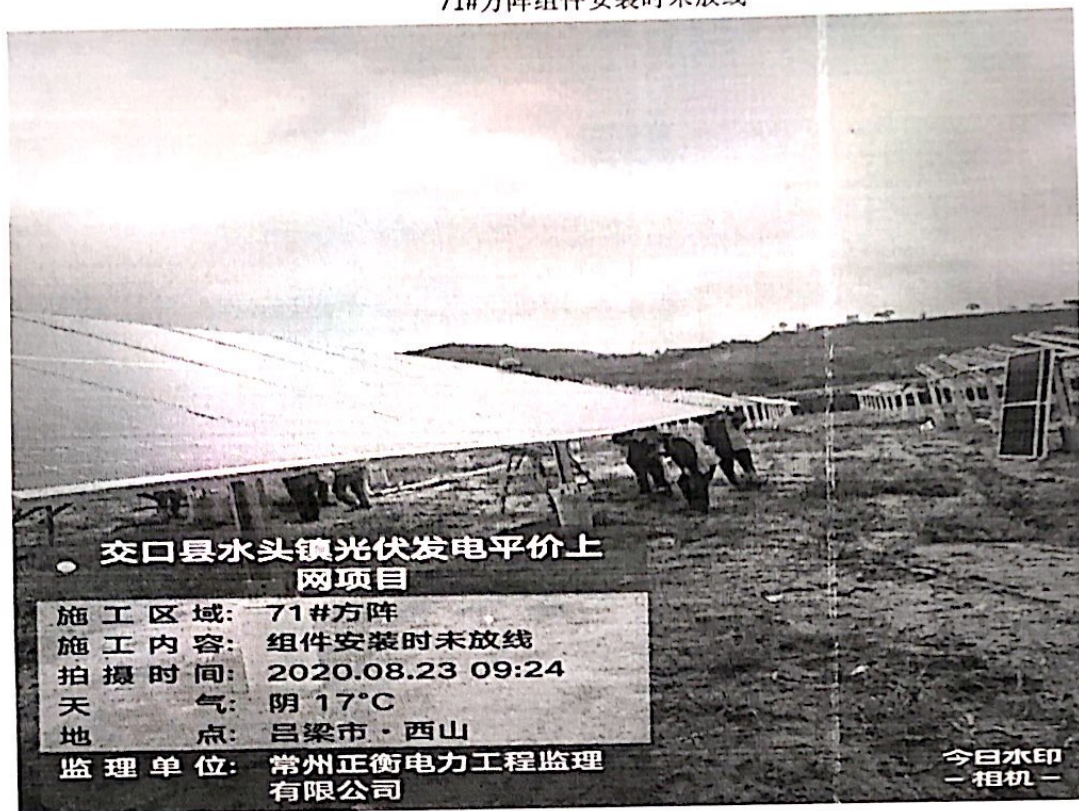

71#方阵组件存在爆板现象

