

监理通知回复单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXMB14-SG04-016

致 常州正衡电力工程监理有限公司交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理项目部:
我方接到编号为 SXLLJK-TZD-016 的监理通知后, 已按要求完成了更换预埋件规格为 $\Phi 14$ 的材料工作, 现报上, 请予以复查。
详细内容:
已更换预埋件规格为 $\Phi 14$ 的材料
附件:

施工项目部 (章):

项目经理: 叶奇勇

日

期: 2020.08.04

监理项目部复查意见:

经复查, 整改结果, 符合要求

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 张永华

日

期: 2020.08.04

注: 本表一式 4 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 2 份。



扫描全能王 创建



160101000771
有效期至2022年02月03日

工程质量检测机构资质
检验编号: 钢-2020-W000-00033
编号: 晋建科字[2020]01003号

检 验 报 告

样品名称: 低合金高强度结构钢

委托单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

检验类别: 委托检验

山西盛合嘉工程检测有限公司

报告日期: 2020年8月4日







扫描全能王 创建

山西盛合嘉工程检测有限公司

检 验 报 告

检验编号: 钢-2020-W000-00033

第 1 页 共 2 页

样品名称	低合金高强度结构钢 (U 型螺栓)	检验类别	委托检验
委托单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	工程名称	交口县水头镇光伏发电平价上网项目
牌号种类	Q355B	规格 (mm)	14*450*110
检验项目	拉伸、弯曲	样品数量	1 组
使用部位	光伏区 34#-60#方正支架基础地脚螺栓	代表数量	60t
生产单位	河北中久能源科技有限公司	检验日期	2020-8-3
样品来源	送样	样品批号	/
样品描述	与标准要求无偏离	检测环境	温度: 24℃
检验依据	《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018		
检 验 结 论	该试样所检项目拉伸、弯曲均符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018 标准要求。		
批准人	 2020年8月4日	审核人	 2020年8月4日
主检人	 2020年8月4日		
备 注			
录 入		校 对	 打印日期 2020年8月4日



低合金高强度结构钢检验报告

检验编号: 钢-2020-W000-00033

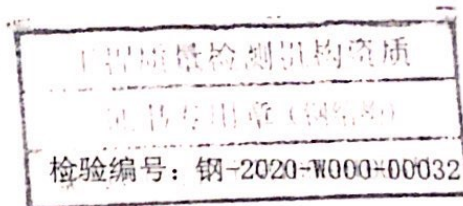
第2页 共2页

检 验 项 目		标 准 规 定	实 测 结 果	
			厚 14mm	以 下 空 白
屈服强度 (MPa)		≥ 355	405	
抗拉强度 (MPa)		470~630	550	
断后伸长率 (%)		≥ 22	35	
冷弯	弯心直径 (mm)	2a	28	
	冷弯角度	180°	无裂纹	
评 定		所检数据符合 GB/T1591-2018; 7.4.1.1 表 7 和表 8 中 Q355B 标准要求		





160401060771
有效期至2022年02月03日



检 验 报 告

样品名称: M14U 型螺栓

委托单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

检验类别: 委托检验

山西盛合嘉工程检测有限公司

报告日期: 2020年08月03日







扫描全能王 创建

山西盛合嘉工程检测有限公司

检 验 报 告

检验编号：钢-2020-W000-00032

第 1 页 共 2 页

样品名称	M14U 型螺栓	检验类别	委托检验
委托单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	工程名称	交口县水头镇光伏发电平价上网项目
牌号种类	Q355B	规格 (mm)	14*450*110
检验项目	拉伸、弯曲	样品数量	1 组
使用部位	支架基础	代表数量	60t
生产单位	河北中久能源科技有限公司	检验日期	2020-8-2
样品来源	送样	样品批号	/
样品描述	与标准要求无偏离	检测环境	温度：24℃
检验依据	《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018		
检 验 结 论	该试样所检项目拉伸、弯曲均符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018 标准要求。		
批准人	 2020 年 8 月 3 日	审核人	 2020 年 8 月 3 日
主检人	 2020 年 8 月 3 日		
备 注			
录 入		校 对	 打印日期 2020 年 8 月 3 日



低合金高强度结构钢检验报告

检验编号: 钢-2020-W000-00032

第2页 共2页

检 验 项 目		标 准 规 定	实 测 结 果	
			厚 14mm	以 下 空 白
屈服强度 (MPa)		≥ 355	390	
抗拉强度 (MPa)		470~630	555	
断后伸长率 (%)		≥ 22	34	
冷弯	弯心直径 (mm)	2a	28	
	冷弯角度	180°	无裂纹	
评 定		所检数据符合 GB/T1591-2018; 7.4.1.1 表 7 和表 8 中 Q355B 标准要求		

