

监 理 通 知 单

工程名称：河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏项目

编号：HXYP-TZD-003



致：苏华建设集团有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：

今（2020年11月13日）监理人员在现场巡视中发现设备基础检修平台绑扎的钢筋与设计图纸不符及连接方式也不符合规范要求。现要求立即按要求规范整改到位自检合格后，报监理部或业主现场负责人合格后方可进入下到工序施工。

希望总包单位严格按照上报的施工方案及质量控制方案施工。

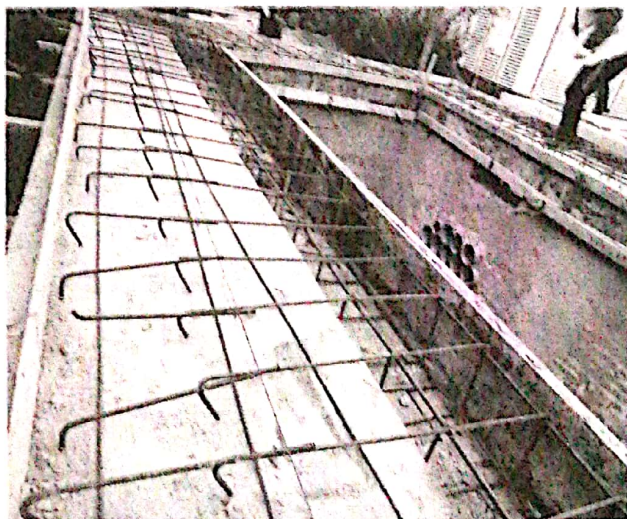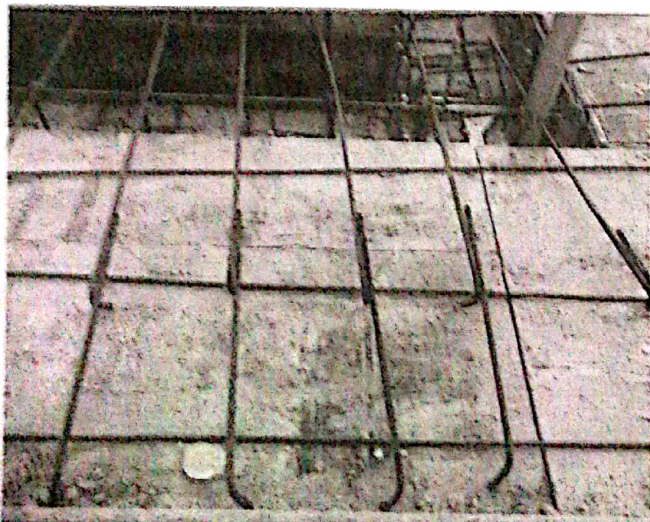

限2日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

南玉琛

日期：2020年11月13日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。