

监理工程师通知回复单

项目名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-046

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHLL-YCGF-TZD-046 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 后补材料 等工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位(章):

项目经理:

日期:



EPC 单位复查意见:

经复查, 已整改, 请监理审批

EPC 单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

经复查, 缺少材料已补齐, 整改项已签字

项目监理机构(章):

专业/总监理工程师:

日期:



本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构、EPC 单位、施工单位各存 1 份。




扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件




1、已按要求采购后补材料；

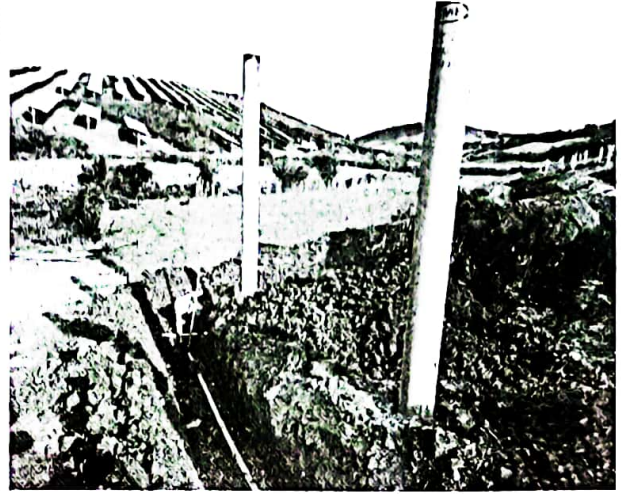

2、已按规范安装接地极；



3、已按规范深度开挖电缆沟；

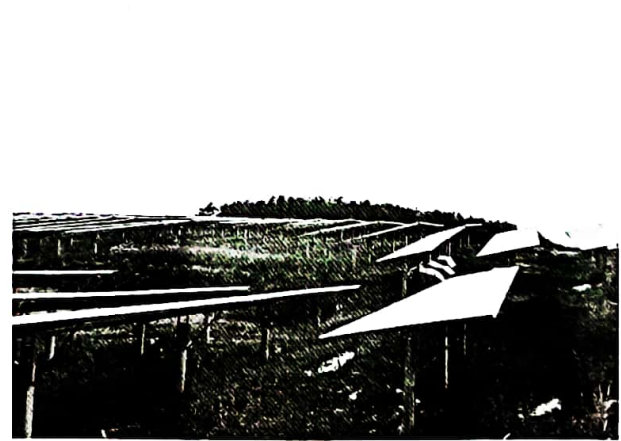

4、组件错缝部分已校正，组件灰尘已清理；

