

监理通知单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-020

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于升压站围墙、危险品用房基础存在问题相关事宜

内容：经监理对升压站危废品库及围墙基础浇筑检查发现以下问题：

1、危废品库基础垫层加底板（图号：NC00741S-T0211-02）厚度为：垫层 100mm、底板 300mm，而现场经过监理人员实测为：200mm，与设计图不符。

2、围墙基础垫层加底板（图号：NC00741S-T0205-03）厚度为：垫层 100mm、底板 200mm，而经监理现场实测为 150mm，与设计图纸不符。

针对以上问题，总包单位收到此通知单，立即组织对不符合设计要求部分进行处理、整改，望加强现场管理，以免再次出现类似问题。


后附现场检查问题相片

限期二日内整改后回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021年




注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。




扫描全能王 创建

升压站围墙、危废品库基础施工相关问题相片


相片一：

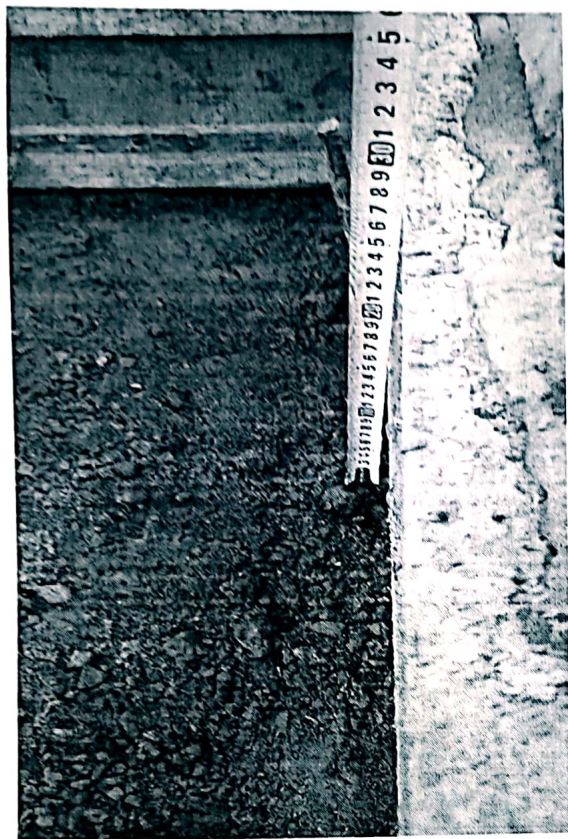

相片二：

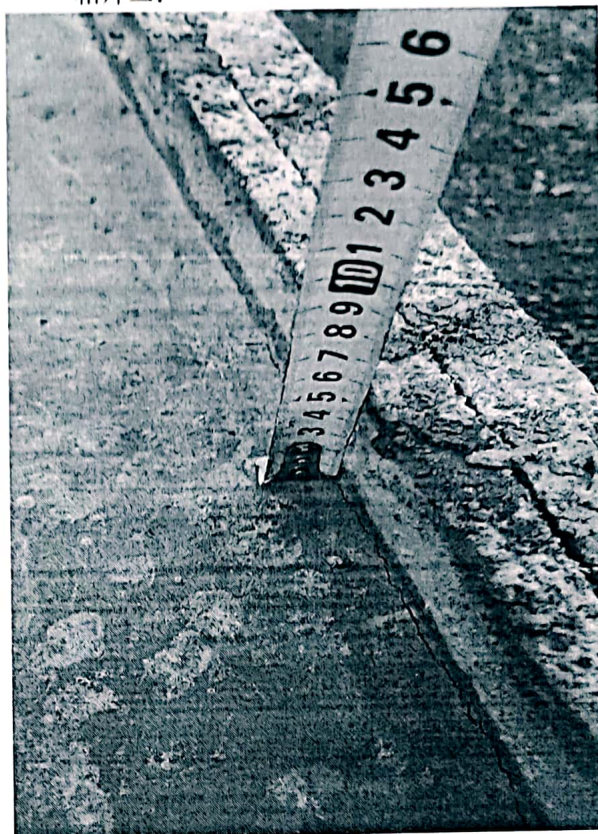

相片三：

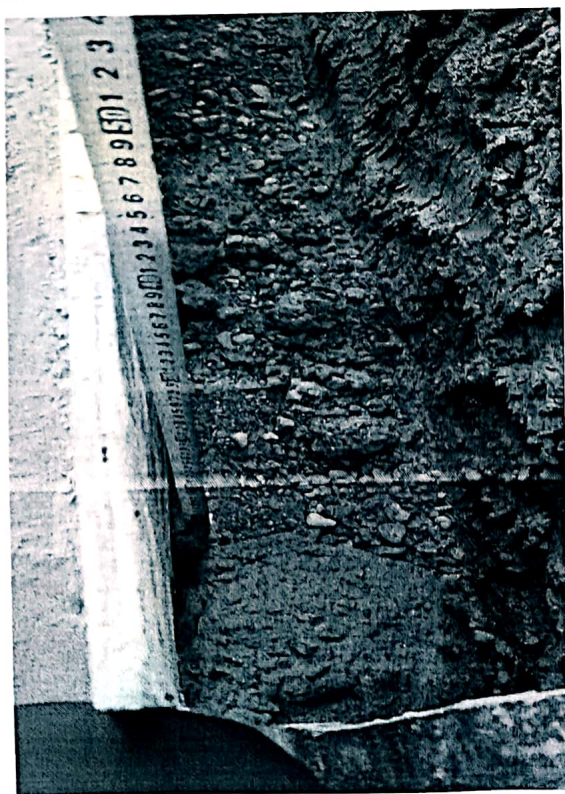

相片四：

