

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-028

致：西安西电新能源有限公司项目部

抄送：宁明县中汇新能源有限公司项目部

主题：关于小号线风机基础沉降观测基准点相关事宜

在巡视的过程中发现小号线 4#、6#、7# 风机基础沉降观测基准点，未经检查验收擅自进行混凝土浇筑。现要求你方进行返工整改，限期 3 天整改完成。未整改资料拒绝签认。
(后附图片)


项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：


日

期：2021/10/29

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份

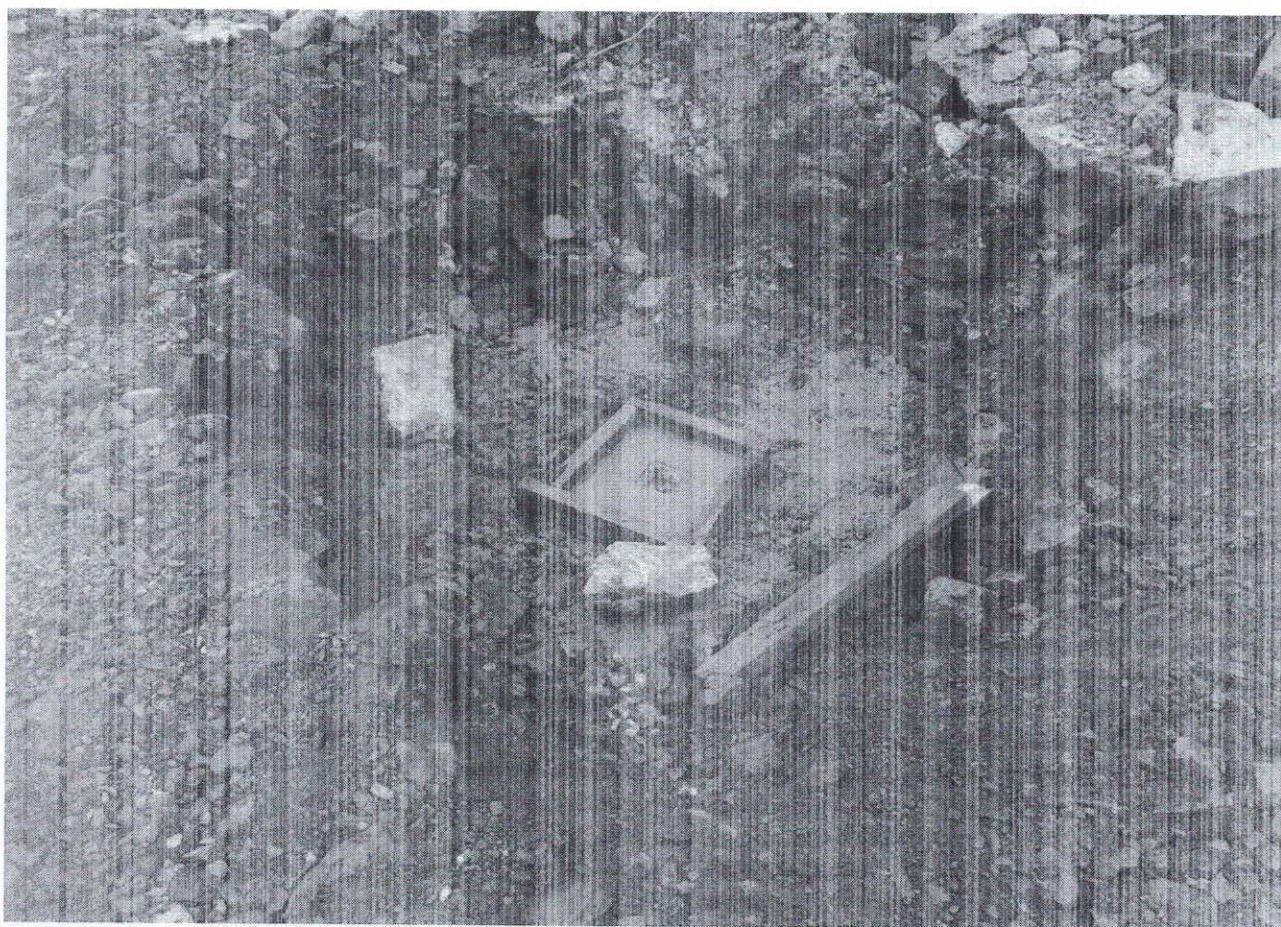

7#风机基础沉降观测基准点

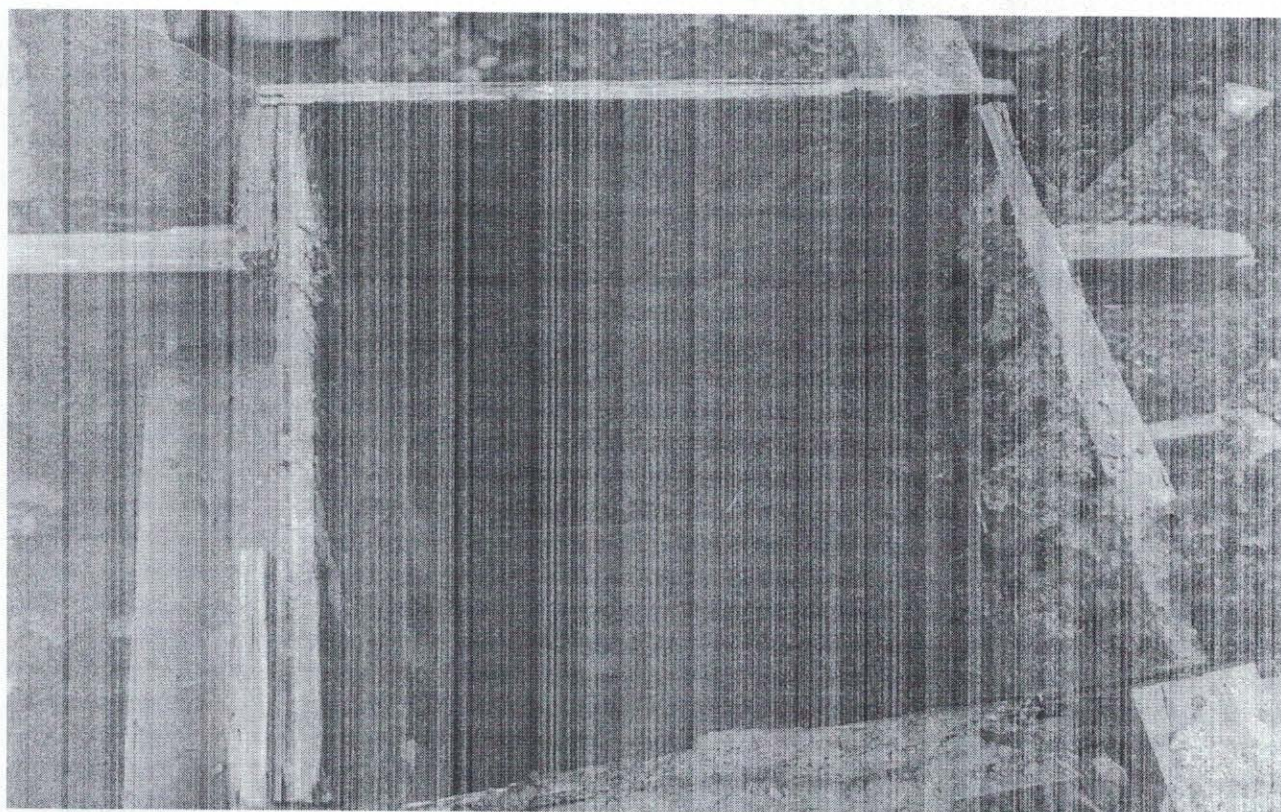

7#风机基础沉降观测基准点