

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-030

致：西安西电新能源有限公司项目部
事由：关于升压站安全的相关事宜
内容

我监理项目部巡查施工现场发现以下问题：

- 1、搅拌站临边安全围栏连接处断开无人进行管理。
- 2、搅拌站工人宿舍垃圾未清理干净。
- 3、道路施工单位油罐罐体油渍未清洗干净。
- 4、升压站配电箱外壳未接地。
- 5、升压站配电箱内存在一闸双接线现象。

针对上述问题；要求你单位 2 日内整改完成，同时做好施工现场安全技术交底工作，整改自检自查合格后报监理项目部复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]




日期：2024 年 11 月 5 日


本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。




安全围栏

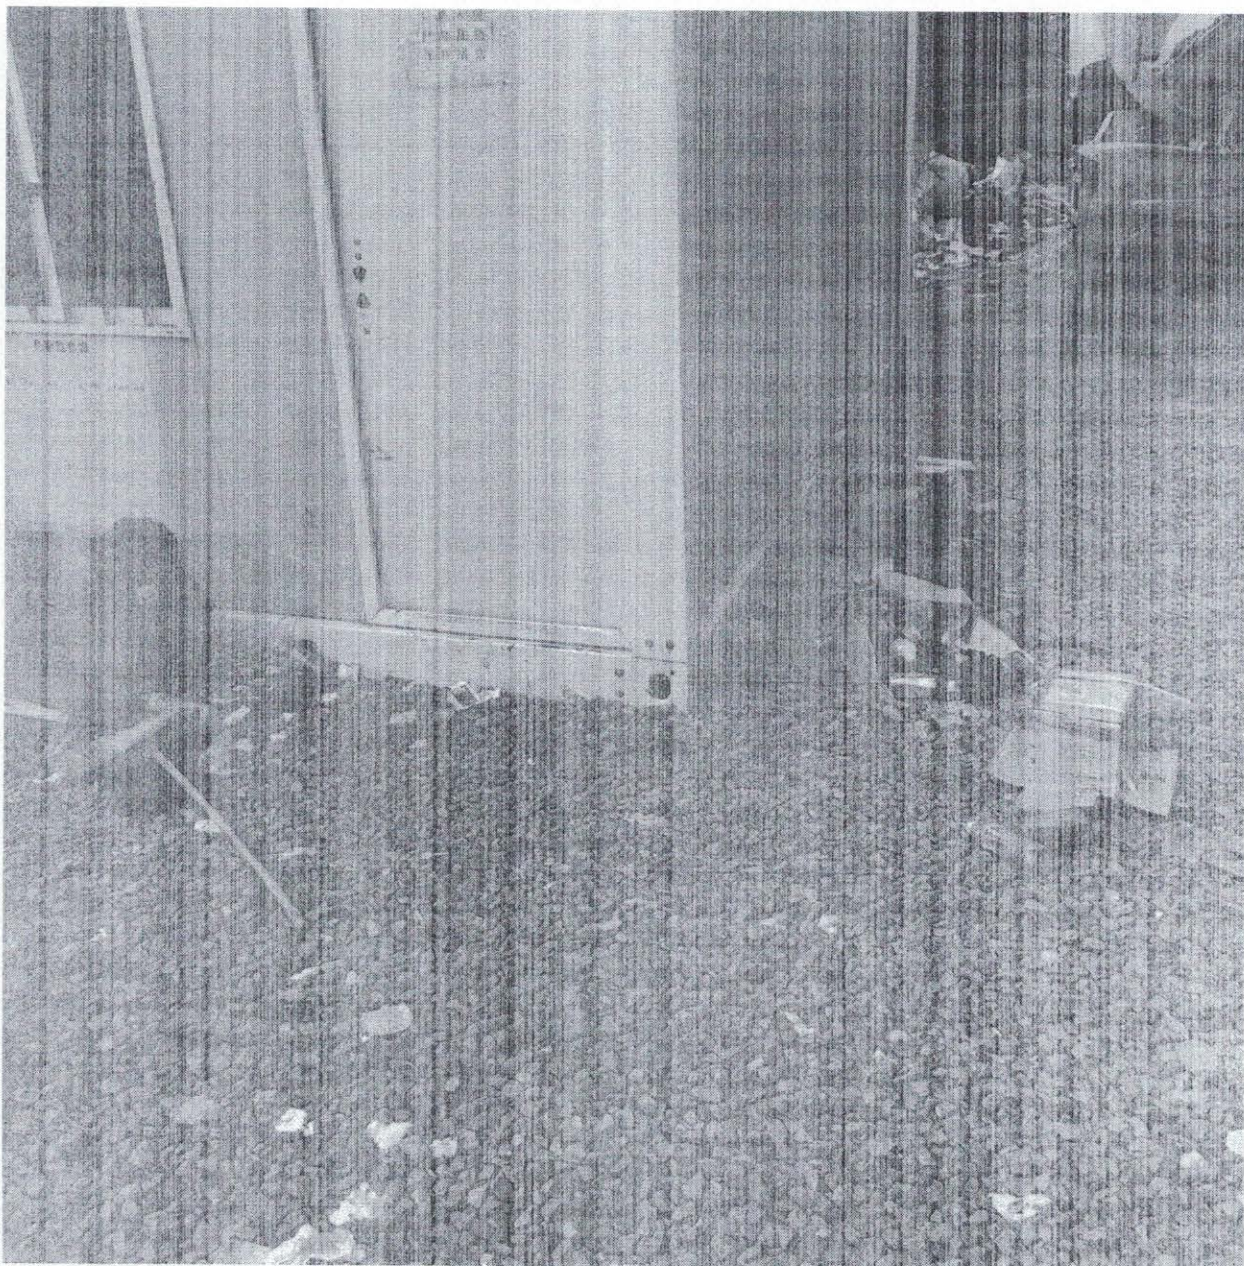


搅拌站垃圾

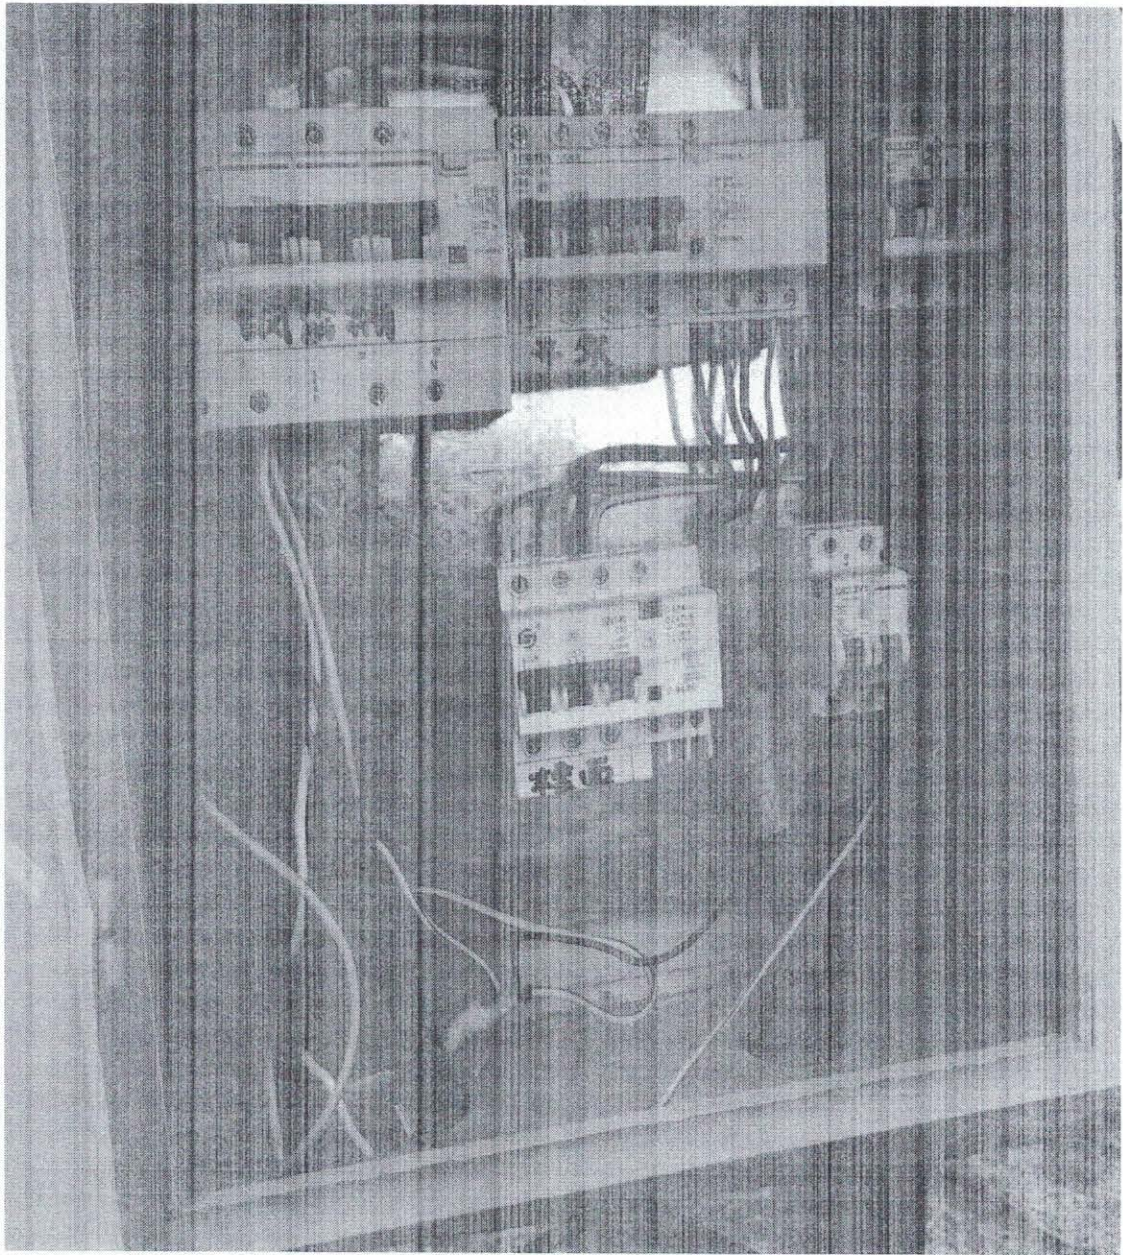

配电箱

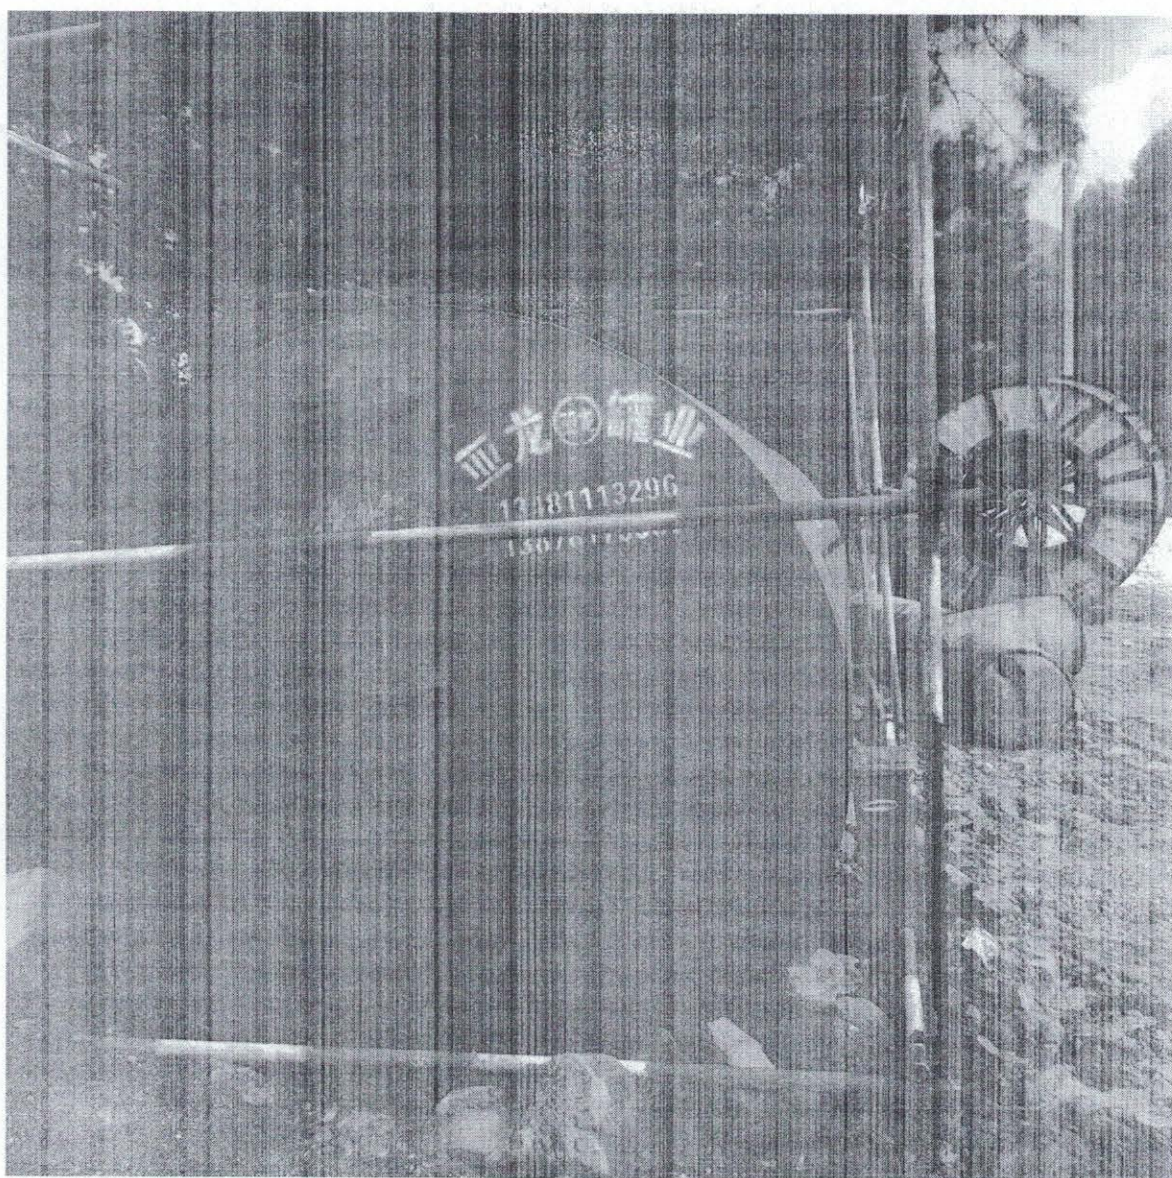

罐体油渍

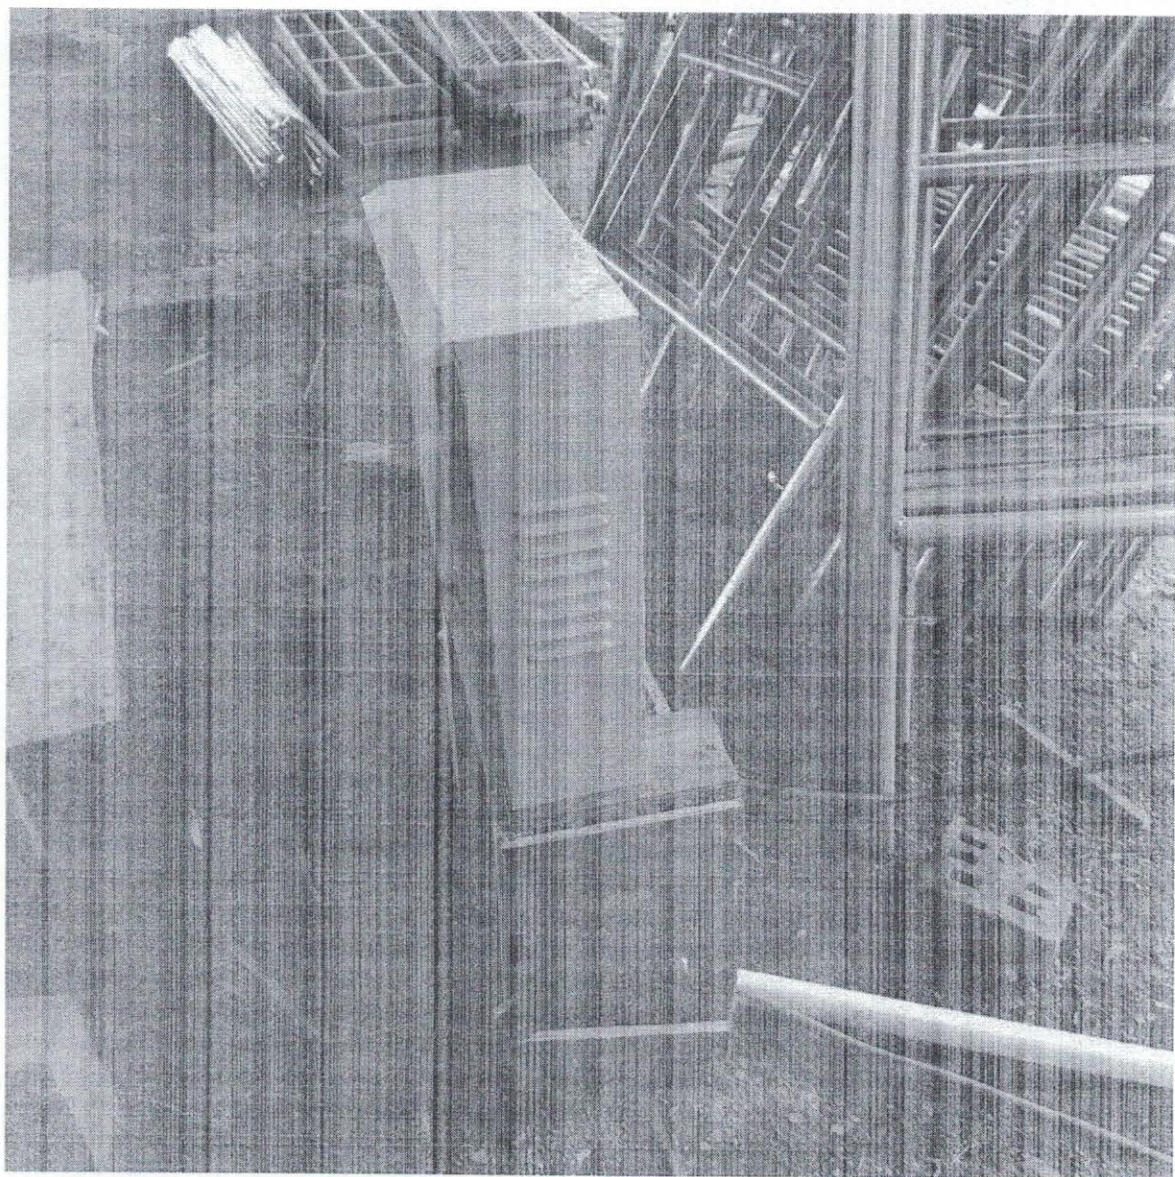

配电箱未接地