

监理通知单

工程名称: 星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目


编号: JXM7-ZHJL-005

主送: 浙江西子联合工程有限公司

抄送: 滁州嘉晖新能源科技有限公司

主题: 关于现场支架连接件质量相关事宜

1、经监理部现场巡视检测发现,现场支架连接件厚度不符合相关要求,现场实际测量厚度见图示:

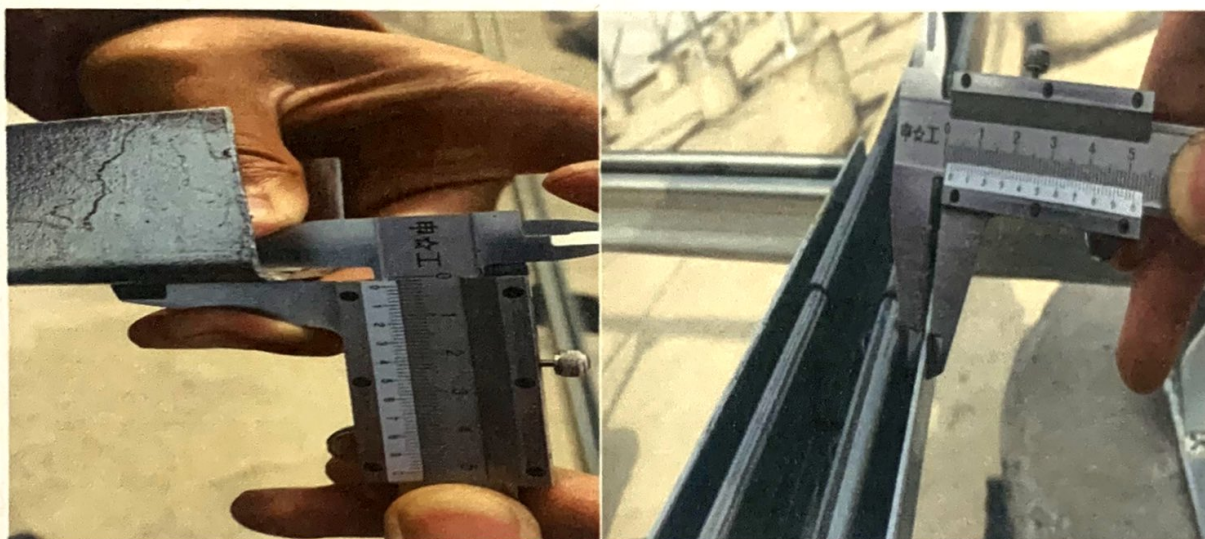

鉴于上述情况要求你单位将现场不符合要求的支架连接件及时整改,不合格材料不得用于现场施工。待采购合格的材料监理部检测合格后方可进场使用。望贵单位重视! 限二日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 杜亚林

日期: 2021年4月8日

本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。