

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-024

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于高低压电缆敷设、接地扁铁焊接制作事宜。

内容：

监理项目部及总包项目部对施工现场进行检查时发现：

- 1、9#箱变接地扁铁环网未制作，电缆已敷设完成。
- 2、低压电缆沟内碎石未清理已敷设电缆
- 3、9#、11#箱变高压电缆头未进行保护

现要求：

要求你单位立即整改。严格按照图纸及设计要求施工，注意电缆保护。否则一切后果由你单位承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：贾金亮

日期：2021年06月17日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

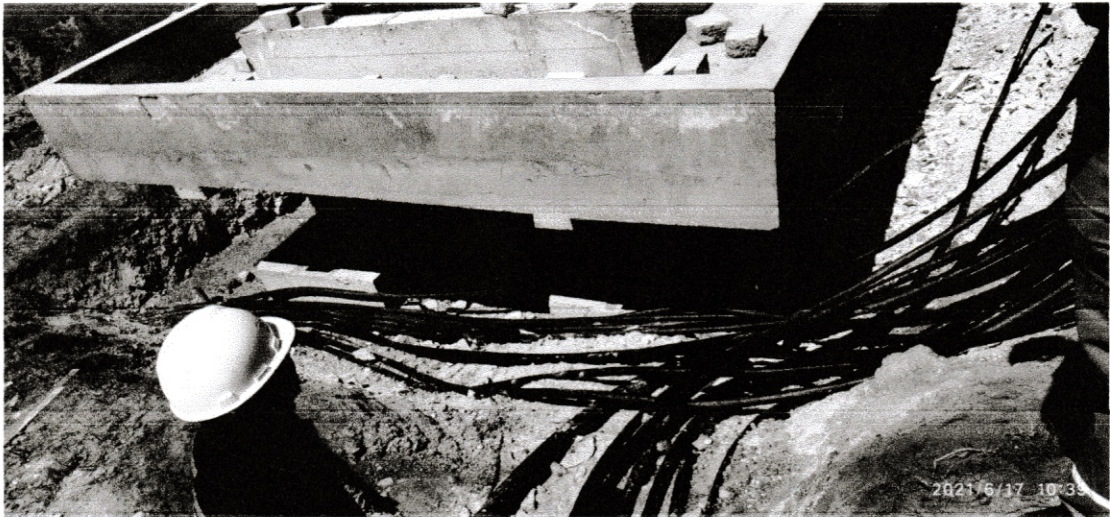


图 1

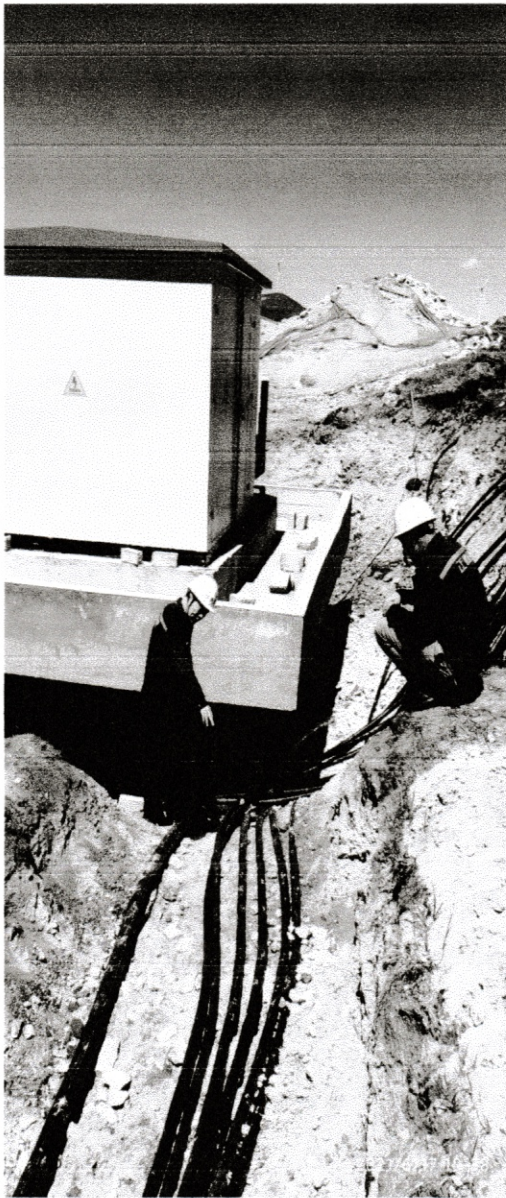


图 2



图 3