

监理通知回复单


工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: SXMB14-SGAQ-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXM15-JL01-002 的监理通知后, 已按要求完成了 安全隐患整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1, 发电机接地已安装。2, 地面散料较多的已进行清理, 并要求施工人员浇筑时做好混凝土的合理使用, 减少混凝土散落地面。

附件:

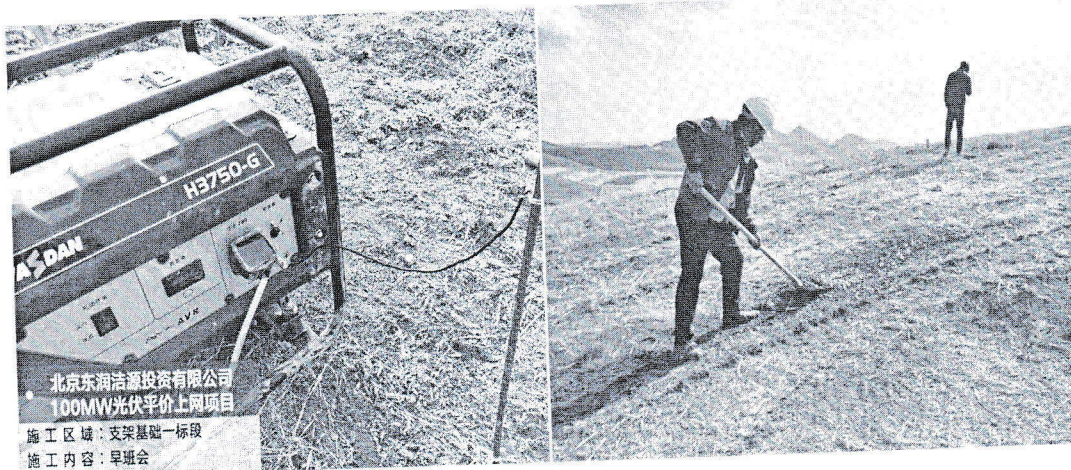

施工项目部 (章): 党国
项目经理: 党国
日期: 2021.04.23

监理项目部复查意见:

经监理项目部复查, 以上问题已整改完成。

监理项目部 (章): 王立本
总/专业监理工程师: 王立本
日期: 2021年04月23日

注 本表一式 6 份, 由施工项目部填报, 业主项目部存 4 份、监理项目部、施工项目部存 1 份。