

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-001

致：特变电工沈阳电力勘测设计有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司


主题：关于外线 52#塔基钢筋施工事宜

内容：

监理部在现场巡视发现 52#塔基基础 C 腿钢筋保护层厚度达不到设计及规范要求。

针对以上问题，望贵单位尽快采取措施进行整改。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。

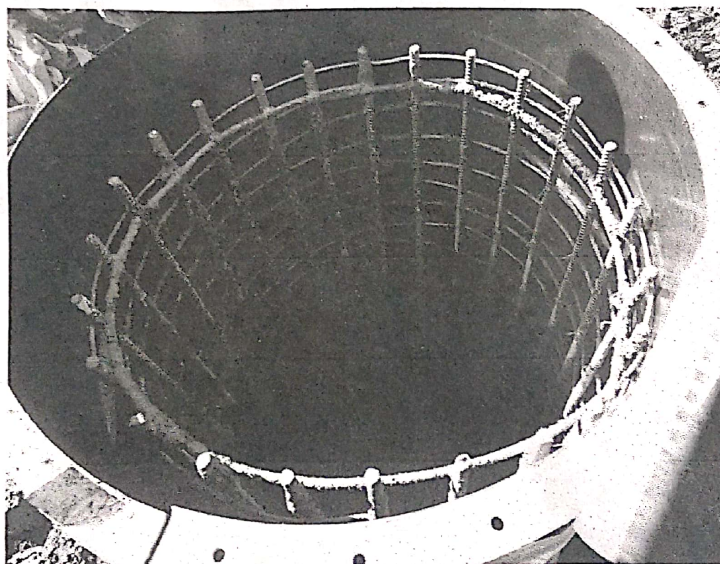

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。