

## 监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-032

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于光伏区二标段施工质量事宜

内容：

2021年8月6日业主单位和监理项目部对光伏区二标段1#、2#、9#方阵施工情况进行了检查，发现现场存在以下主要问题：

- 1、个别处桩头防腐不到位、有露底漆情况；
- 2、支架安装个别处螺丝未紧固；
- 3、个别处支架上污泥较多；
- 4、个别处组件安装间距不均匀，偏差较大；
- 5、个别处组件安装上下边缘不顺直、波浪起伏较大、平整度较差。

针对以上问题，望你单位高度重视、严格自查，立即按相关规范和图纸要求进行整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，确保工程质量符合要求。

以上限2个工作日内整改完成，书面回复。（照片附后）

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日

期：




孙金才  
2021年8月6日

填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建

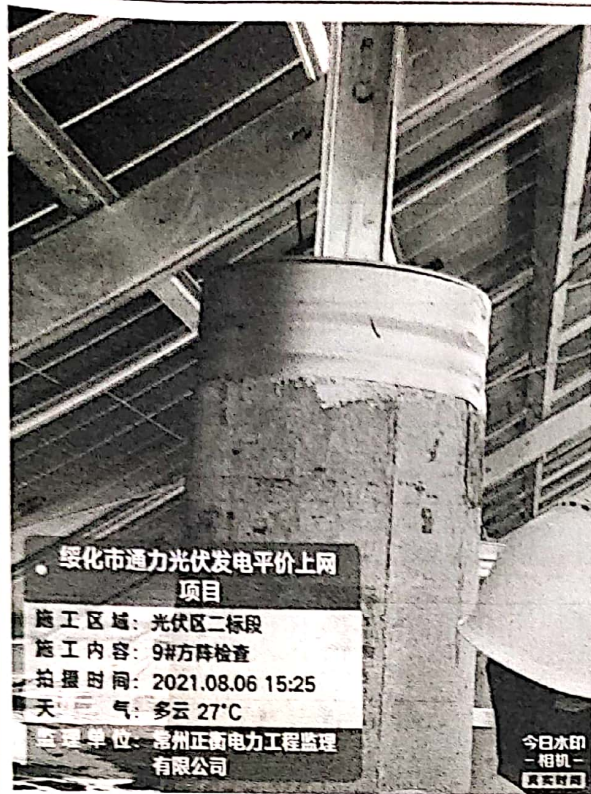

扫描全能王 创建