

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-055

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）


抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于 26 区桩基施工质量事宜

内容：

你单位在 26 区打支架桩过程中，有 3 组桩位偏差较大（附图）已严重影响施工质量。根据以上情况，现要求你单位按设计图纸、尽快进行整改，整改完成自检合格后报监理单位项目部复查，确保工程质量符合要求。

以上限 2 个工作日内整改完成，书面回复。

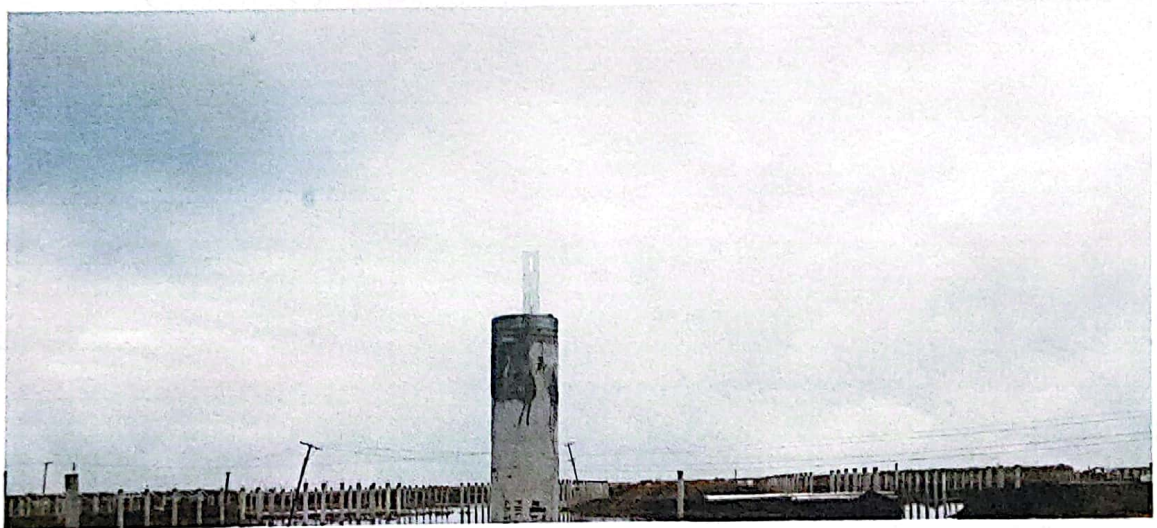

监理单位（章）

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建