

监理工程师通知回复单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：SDS-GYXTXFD-AQ004

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为 GYPDB-ZHJL-AQ-B.02-019 的监理工程师通知单后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、现场安全管理井然有序；
- 2、现场使用的发电机已架设防护围栏；
- 3、现场施工人员已组织安全再教育培训，施工过程按照要求佩戴安全帽；
- 4、现场安全文明设置已到位，拉设警戒绳及警示标识。

(整改照片附后)

承包单位（章）：

项目经理：

日期：2021.9.1

项目监理单位复查意见：

符合要求。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：

日期：2021.09.01

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

附：整改照片


1、现场安全管理井然有序。



2、现场使用的发电机已架设防护围栏。



3、组织施工人员安全培训再教育，确保施工过程按照要求正确佩戴安全帽。

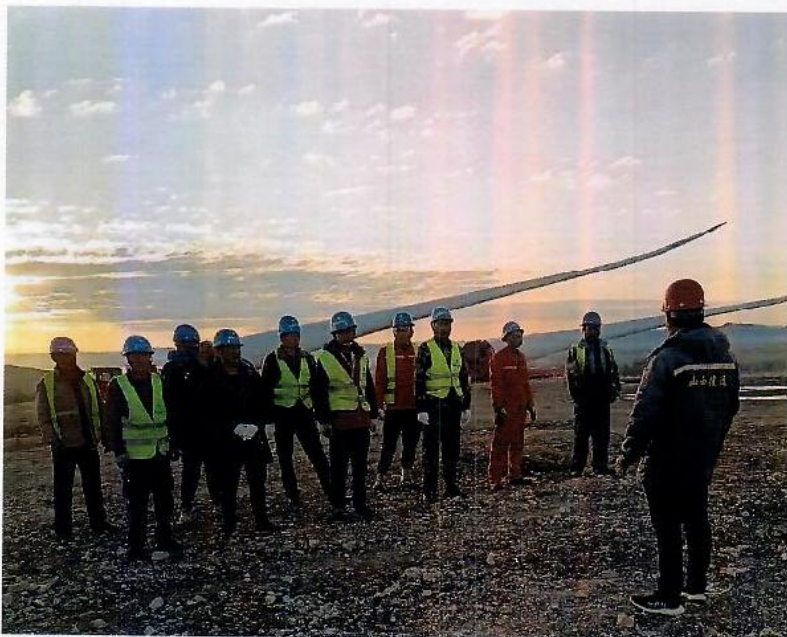

4、现场安全文明设置已到位，拉设警戒绳及警示标识。

