

监理工程师通知回复单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：SDS-GYXTXFD-AQ005

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 GYPDBFD-ZHJL-TZD-B.02-027 的监理工程师通知单后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、C36 机位打桩电线已整理干净，机械、设备已撤场现场使用的发电机已架设防护围栏；
- 2、配电箱门丢失已更换、上锁
- 3、现场使用的发电机已架设防护围栏。
- 4、1600 吨汽车吊已规范接地
- 5、吊装机位灭火器已配备
- 6、发电机线路送出端已设置漏电保护开关

(整改照片附后)

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

经复查符合要求。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：




填报说明：本表一式 三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

附：整改照片

1、C36 机位打桩电线已整理干净，机械、设备已撤场。



2、配电箱门丢失已更换、上锁

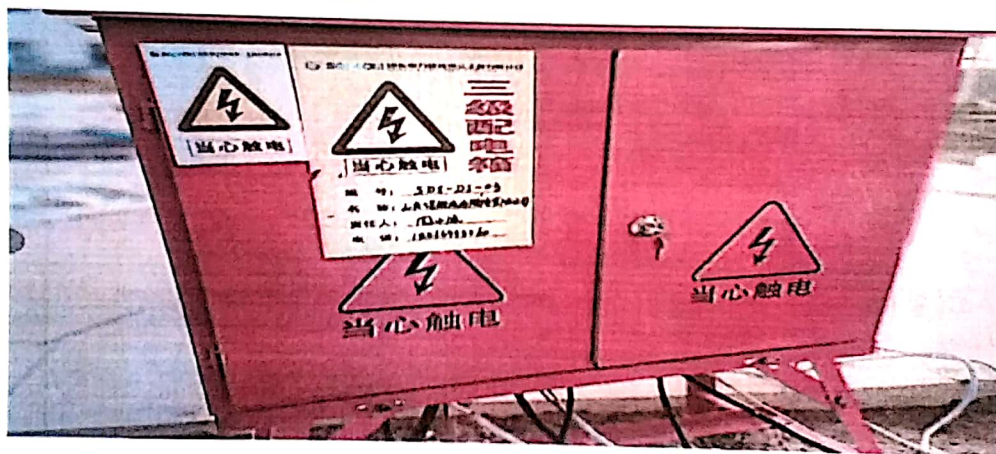


3、现场使用的发电机已架设防护围栏



4、1600 吨汽车吊已规范接地



7、灭火器已配备

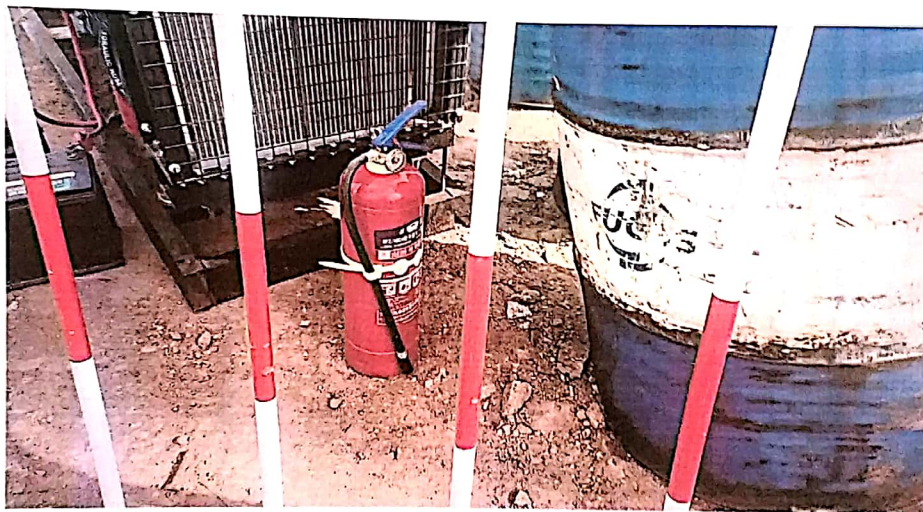

6、线路送出端已设置漏电保护开关

