

监理工程师通知单（安全）

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDB—ZHJL—AQ—013

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：吊装现场安全文明施工

内容：经监理项目部对集电线路吊装施工现场检查发现问题如下：

- 1、现场安全文明设置不到位，没有设置警戒带和警示标志；
- 2、施工人员施工时不戴安全帽和劳动防护用品。

以上问题请立即整改方可施工作业，整改合格后请及时回复监理部。

见附图


项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：2021 年 8 月 26 日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

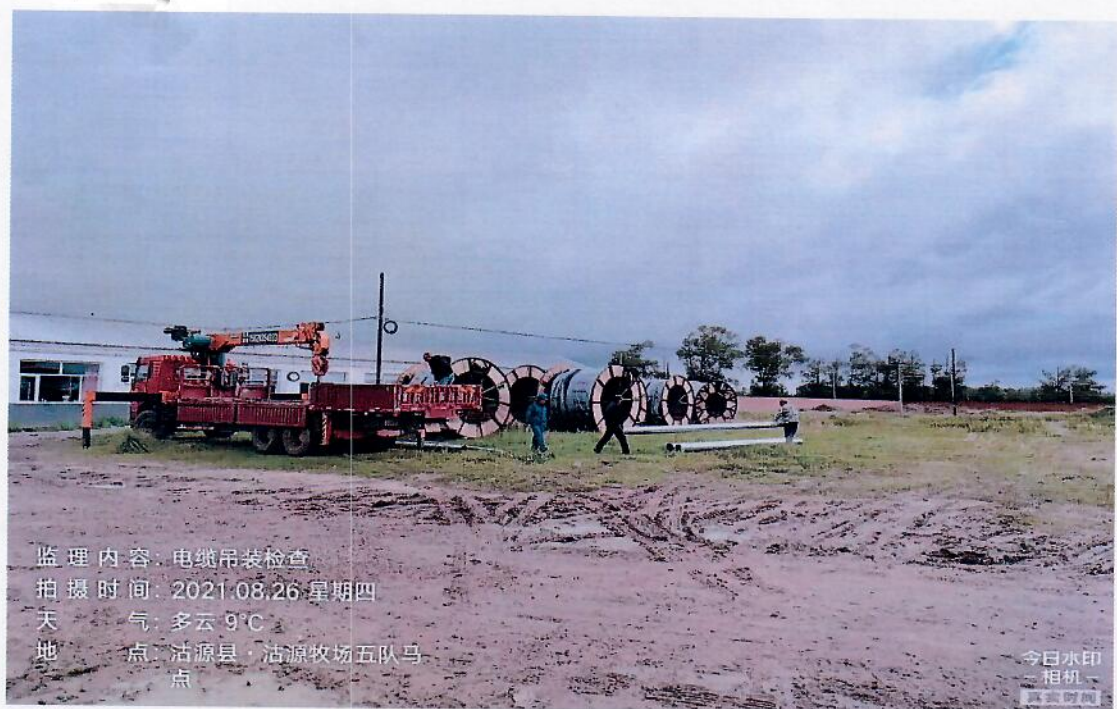

施工不戴安全帽



吊装没有设置警戒线和警示标志