

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYXTXFD-ZHJL-AQ-B.02-019

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：风机吊装现场安全文明施工事宜

内容：经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对风机塔筒吊装施工现场检查发现问题如下：

- 1、现场安全管理混乱；
- 2、现场使用的发电机未加防护栏；
- 3、现场施工人员未正确佩戴安全帽；
- 4、现场安全文明设置不到位，未设置警戒带和警示标识。

以上问题请立即整改方可施工作业，整改合格后请及时回复监理项目部。

见附图：

监理项目部（章）

专业监理工程师：

日


期：2021.08.31

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。





施工人员未正确佩戴安全帽、吊装现场未设置警戒带和警示标识

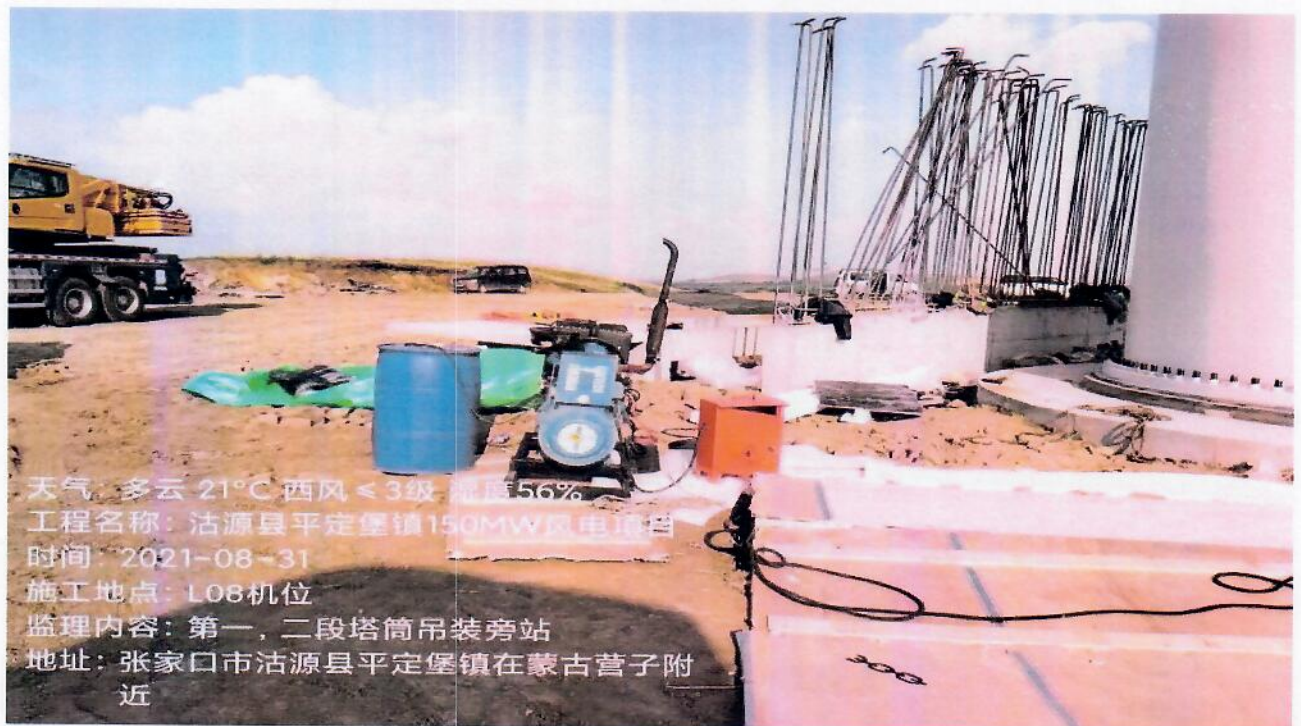

现场使用的发电机未加防护栏

