

监 理 通 知 单

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-TZ-006



致：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目总包项目部

事由：关于屋顶桥架材料质量问题事宜

内容：

经检查发现你单位在屋面桥架安装后经过几次淋雨，桥架热镀锌面层出现严重返碱、锈斑等材料质量问题。

以上问题要求总包单位严格检查已安装完成桥架存在的上述材质问题做更换整改处理，三日内回复监理部复查。

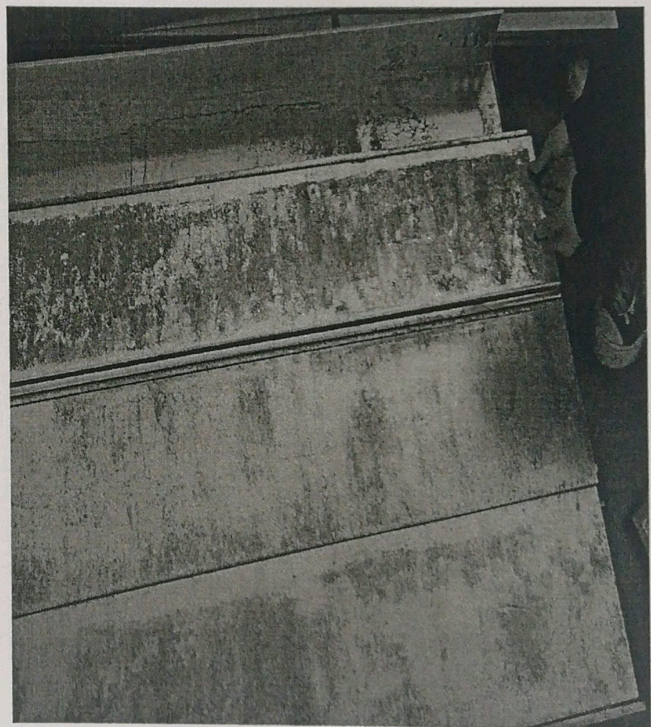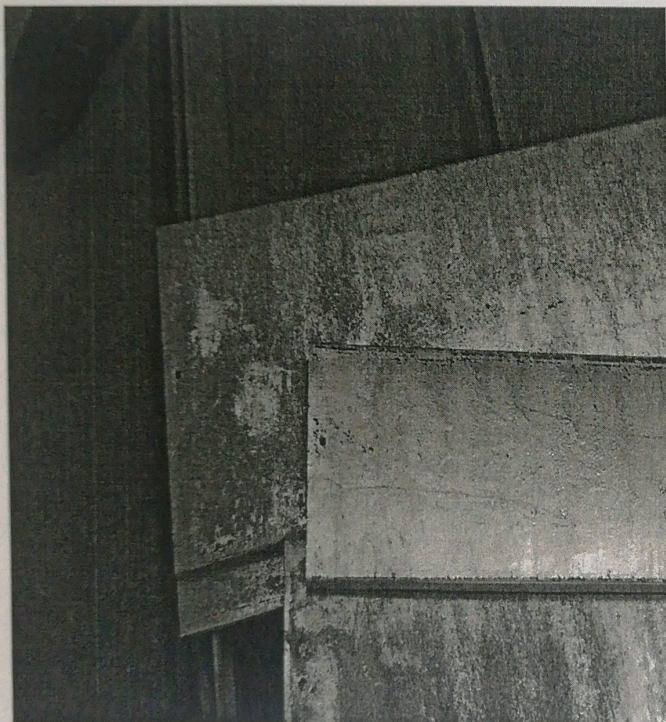

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：

2024年8月1日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。