

监 理 通 知 单

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-TZ-004


致：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目总包项目部

事由：关于新进镀锌桥架盖板材料问题事宜

内容：

你方于 2021 年 7 月 11 日新进镀锌桥架盖板中有一捆盖板已严重变形，做不合格产品处理禁止在本项目使用，要求尽快清退处理。

以上问题要求总包单位严格执行，两日内回复监理部复查。

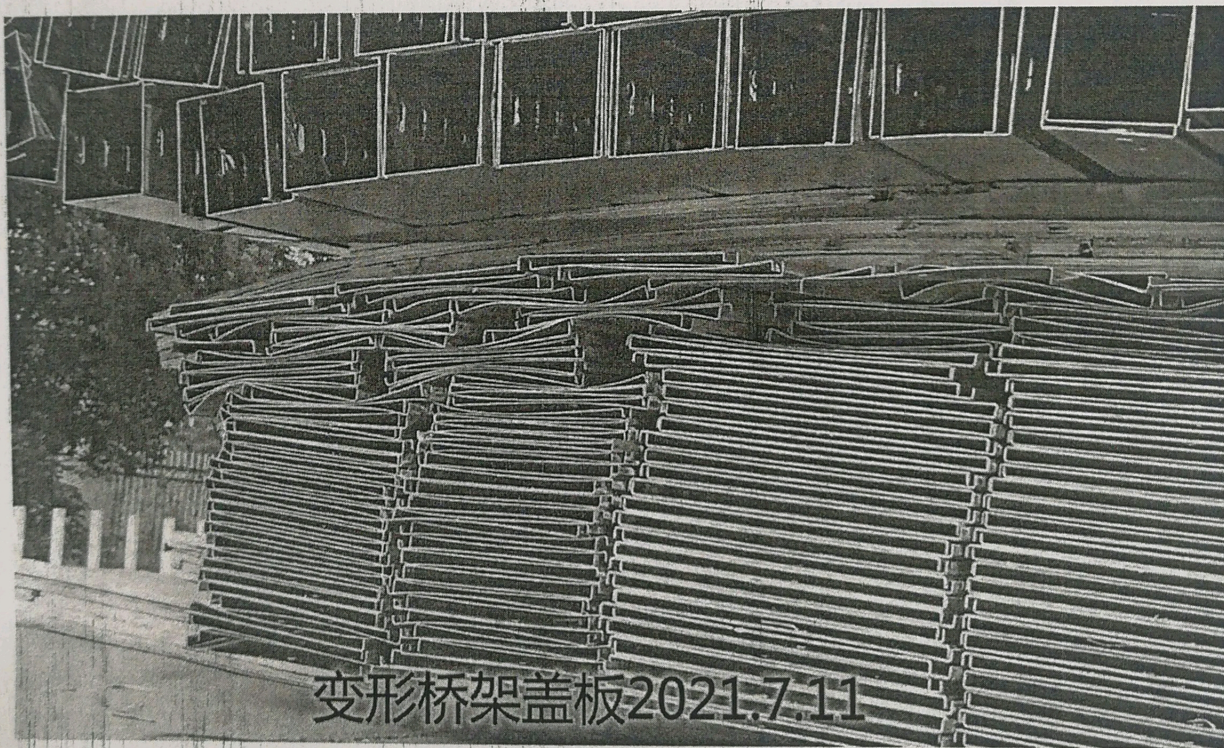

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日 期：2021 年 7 月 13 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。