

监理工程师通知单

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-039

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区施工分包资料报审事宜：

内容：

1、2023 年 10 月 06 日监理项目部接到《山东力诺电力设计咨询有限公司》项目部通知，与《河南奥纳电力工程有限公司》解除光伏区分包施工合同，并与《许昌君诚科技有限公司》签订光伏区施工合同，现监理项目部要求《河南奥纳电力工程有限公司》施工项目部在一周内（11 月 21 日）把公司资质、人员资格以及各项开工资料报到监理项目部，供监理项目部审核，否则一切后果由你方承担。

2、监理项目部在 2023 年 11 月 14 日对 8#光伏方阵直流汇流箱光伏组串电缆接入进行抽查时发现，8#光伏方阵 12#汇流箱光伏组串正负极压接不紧固，存在松动，为避免送电时烧毁直流汇流箱，现监理项目部要求电气班组，对已接线完成的汇流箱进行全面排查，发现存在松动的情况进行紧固，排除安全隐患，确保设备、人员安全。



附：现场照片

监理项目部（章）

总监理工程师：王少杰

日期：2023 年 11 月 14 日

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

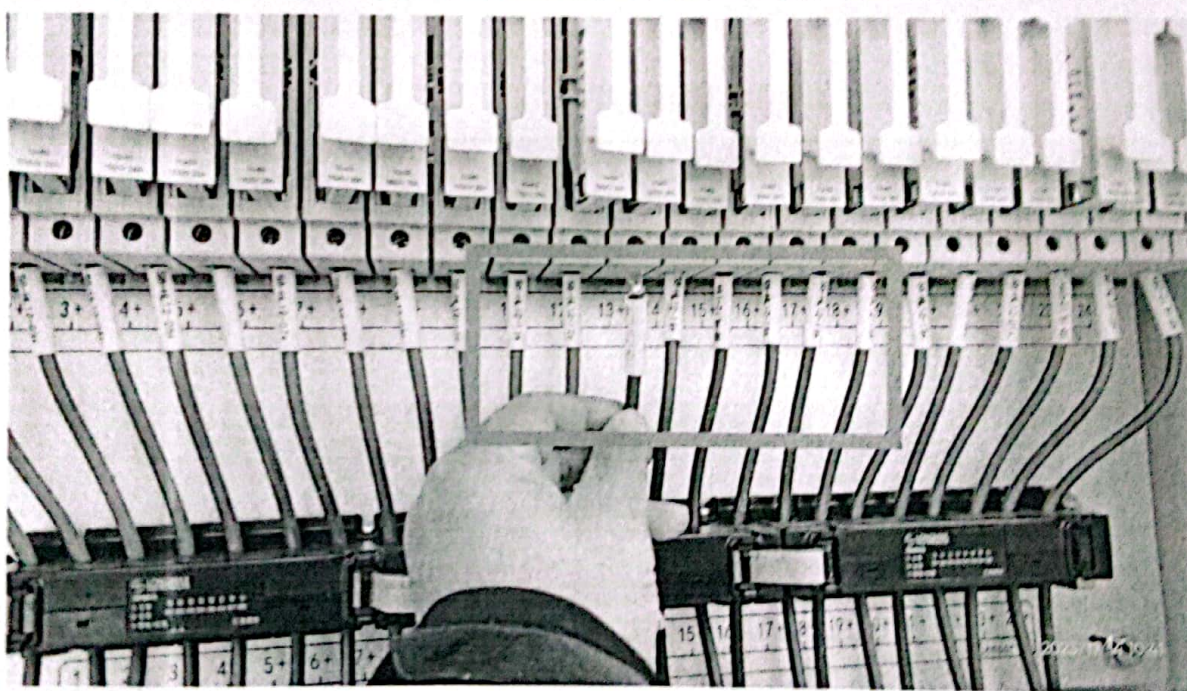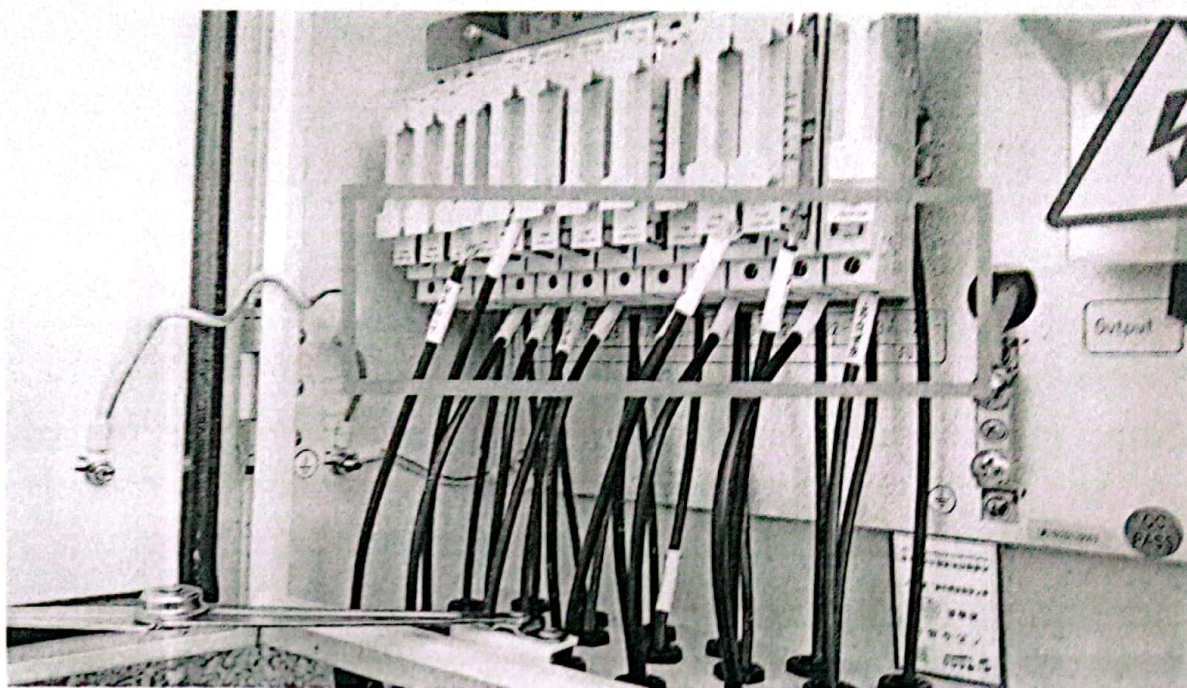

8#光伏方阵 12#汇流箱