

监理工程师通知单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：JXM7-ZHJL-AQ-TZD-010

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

内 容：施工现场及周边垃圾未清理

你部三、四期施工场地现场安全文明施工存在以下问题，未做到“工完、料净、场地清”安全文明施工管理要求：

- 1、配房房地面电缆头制作完垃圾未清理；
- 2、厂区路面垃圾乱丢未清理；
- 3、厂区内道路、人行道、绿化带等空电缆盘、多余电缆、施工材料等未收集集中，无隔离围挡。

以上新旧问题已存在多天，多次提出要求清理，天能公司对现场垃圾也多次要求清理干净，你部仍有部分未清理彻底，清理力度和执行力度不理想，管理失责，现场基本无人过问，影响工程整体安全文明形像。现要求你部对以上问题立即进行整改，现场清理彻底，收集集中放置，并做隔离围挡。如明日中午前仍未清理或清理不彻底的，每处考核 100 元。

以上安全文明施工问题限 1 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》

见附图

监理项目部（章）


总/专业监理工程师

日 期： 2022 年 7 月 5 日



本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份

以下是现场照片（JXM7-ZHJL-AQ-TZD-010）

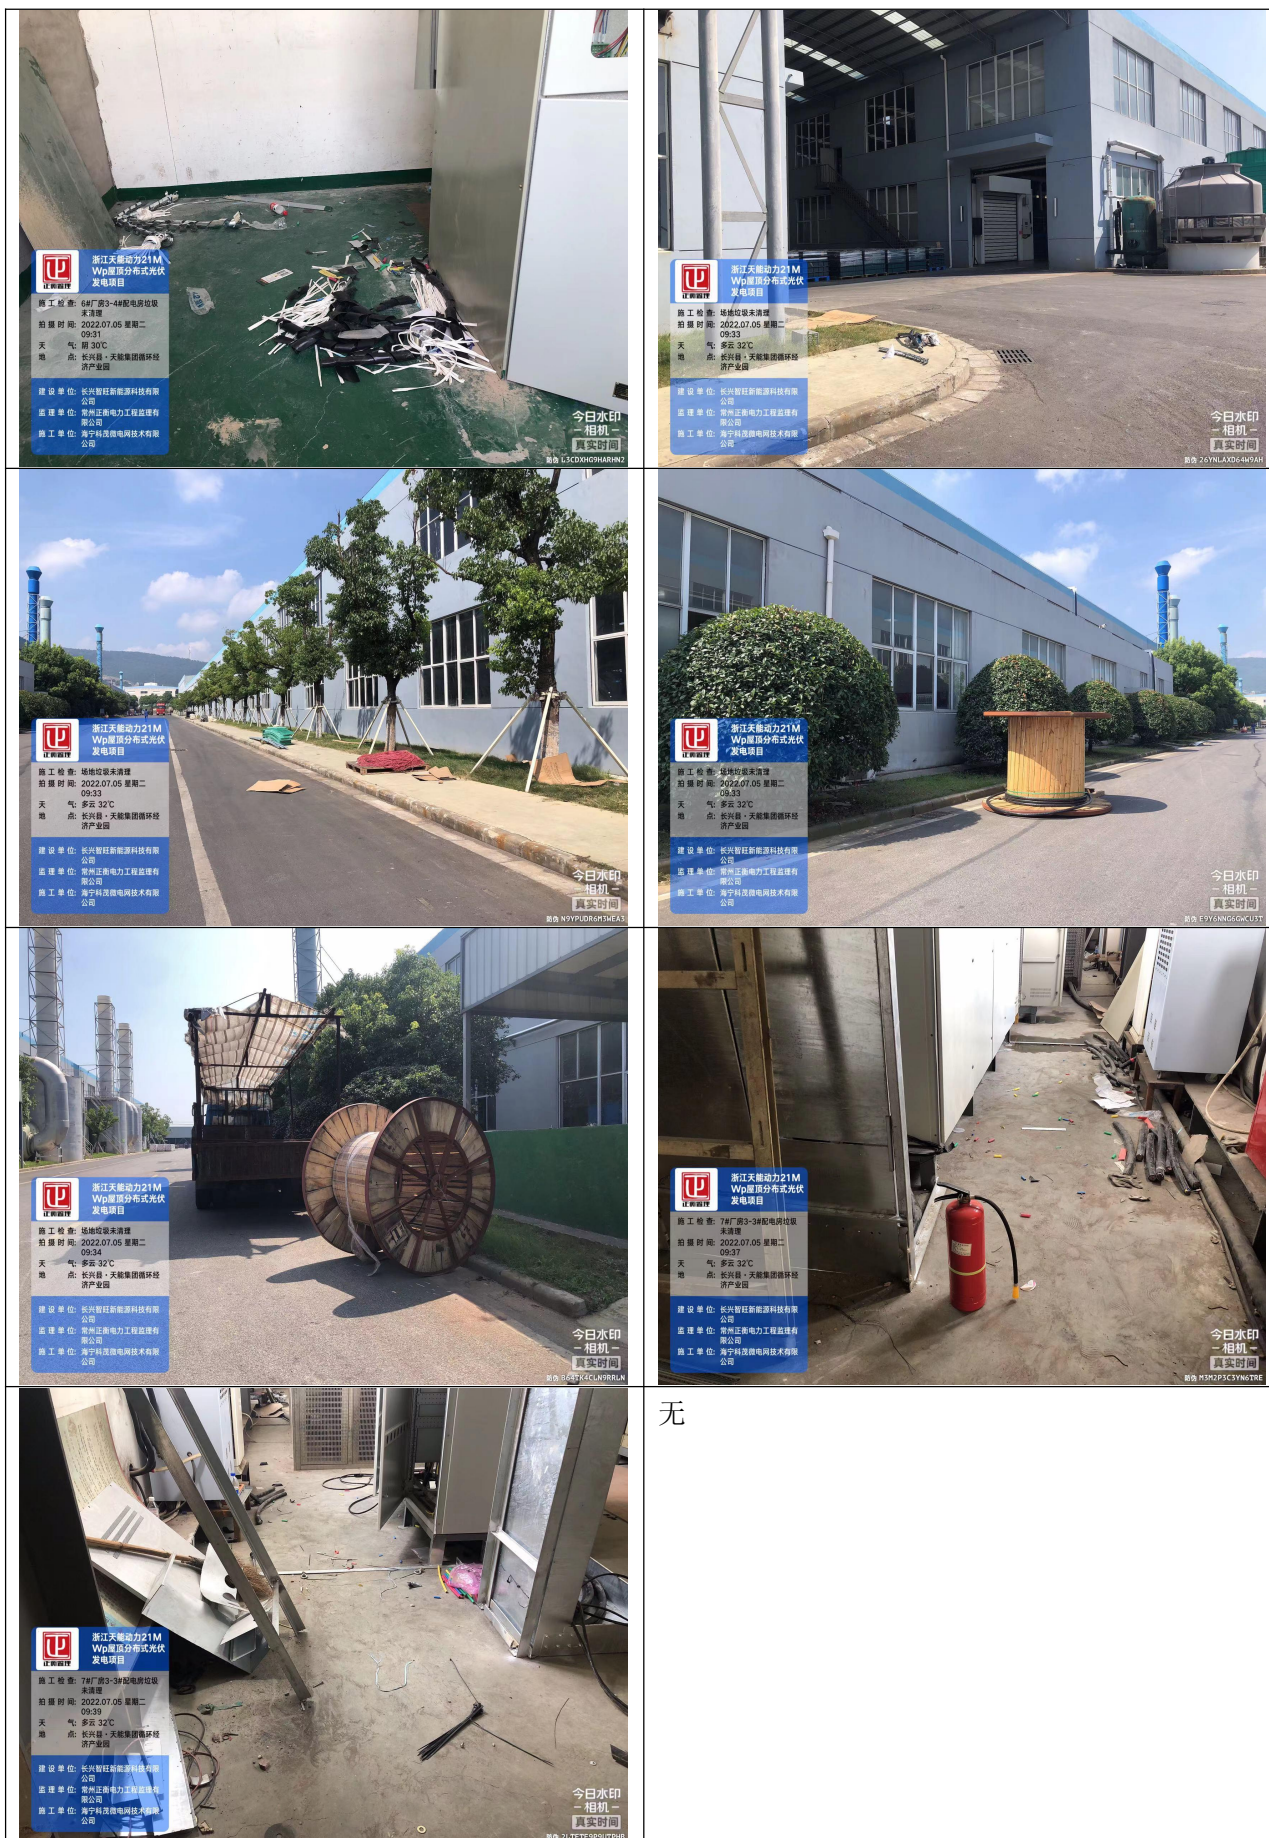

无