

监理工程师通知单（安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—AQ—052

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于储能消防泵房临时用电安全问题事宜。

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对储能站施工现场巡查时，发现消防泵房设备安装现场临时用电不符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求。没有设置配电箱和漏电保护装置、灭火器等，电缆随地摆放，存在严重安全隐患。

现要求贵单位赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）施工项目部，为确保安全，对以上发现的问题限一天之内整改完成，整改完成后复查合格再进行施工，并对通知单进行回复，如果再发现类似问题，将进行考核。



见后附图

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：2023年04月21日

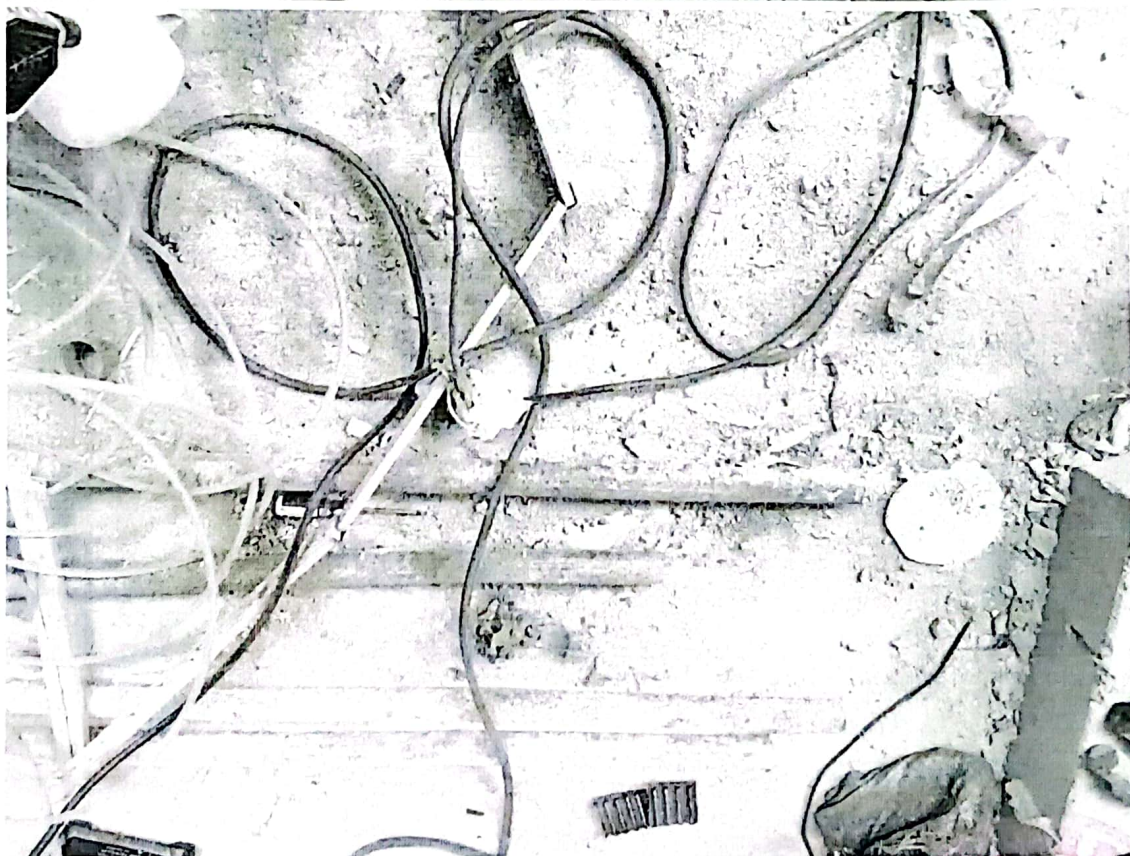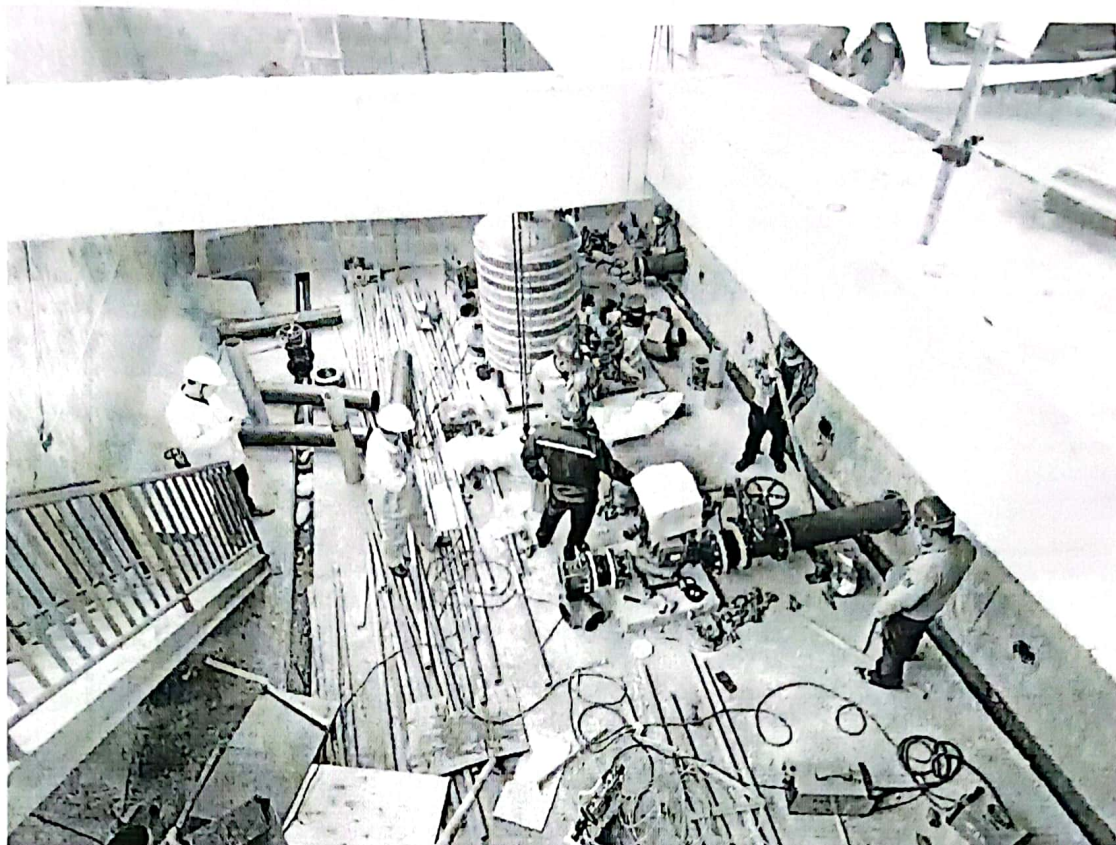

填报说明：本表一式两份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。

