

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-006

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（EPC 项目部）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主项目部）


事由：关于天和厂区金加工车间质量问题事宜

内容：

2022 年 10 月 16 日对天和厂区金加工车间加固工程进行了质量检查，发现个别处斜撑加固螺丝未紧固到位、个别处防腐不到位问题，存在严重质量隐患（后附图）。

针对以上质量问题，现要求你单位立即按规范等要求整改，消除隐患，确保工程质量合格，整改完成后报项目监理机构复查。

以上问题，限三日内回复。

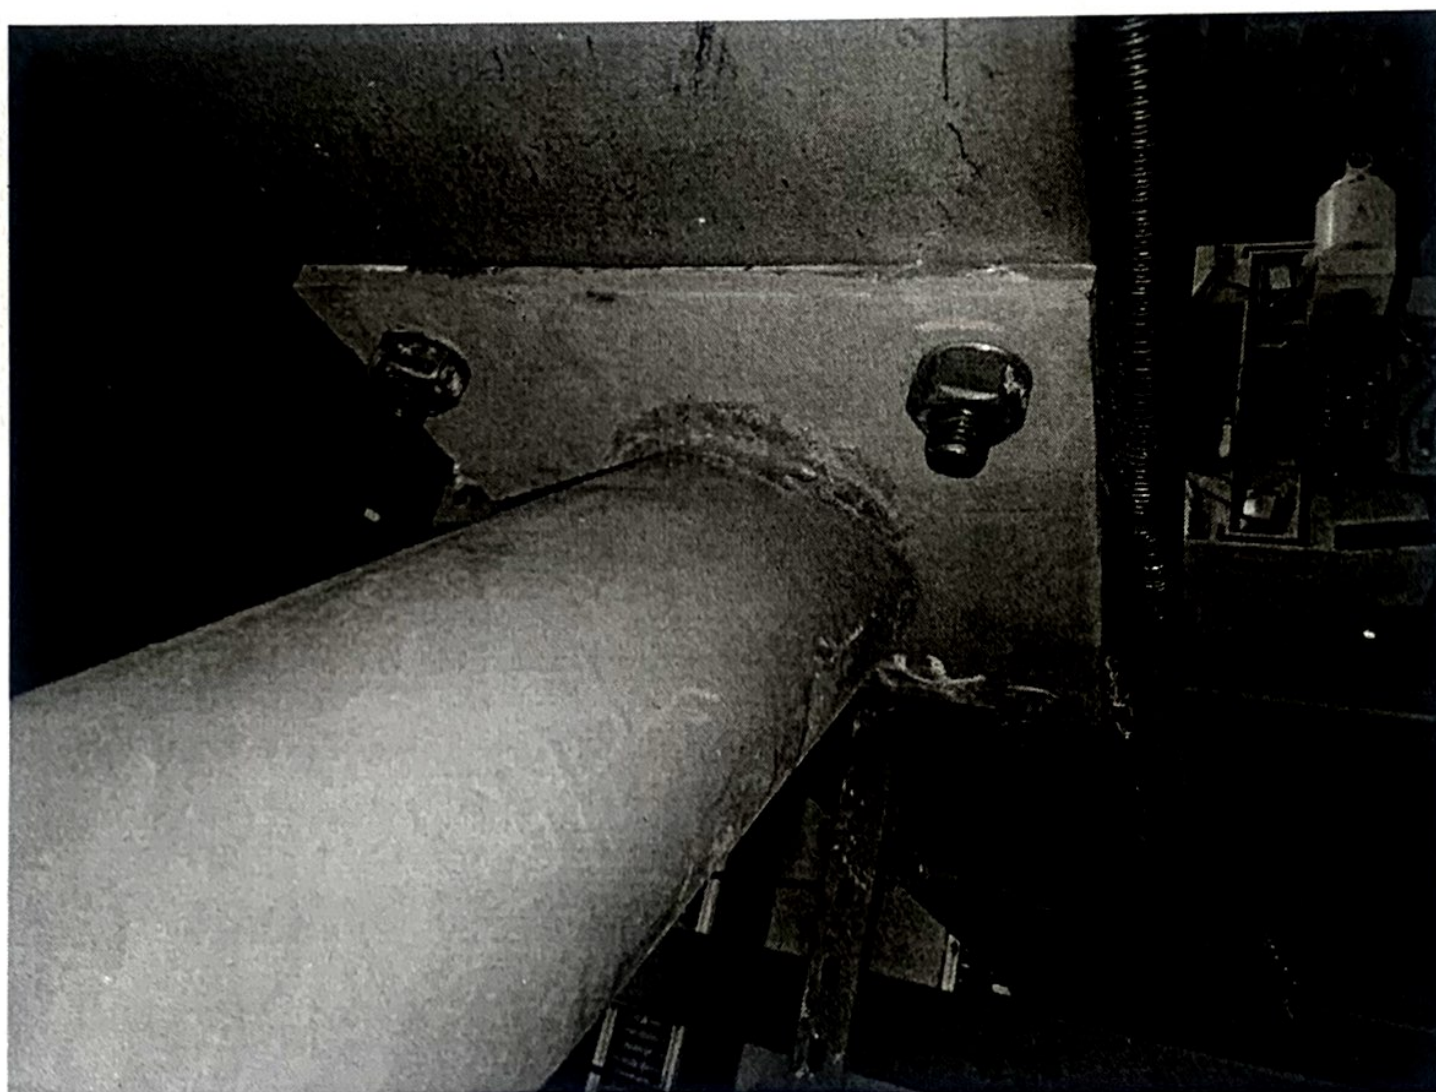

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2022 年 10 月 16 日



本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。