

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-026

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于现场安全施工相关事宜


内容：

2022 年 12 月 14 日监理人员巡视检查天和厂区时，发现以下问题：


- 1、炉料库屋面缺少临边防护设施，由于女儿墙较矮，存在严重安全隐患。
- 2、清理车间爬梯未见防坠器，存在严重安全隐患。

针对上述问题，现要求你单位立即按规范要求整改，确保施工人员安全，否则所造成一切后果将由你单位自行承担。

限三日内回复，望重视！

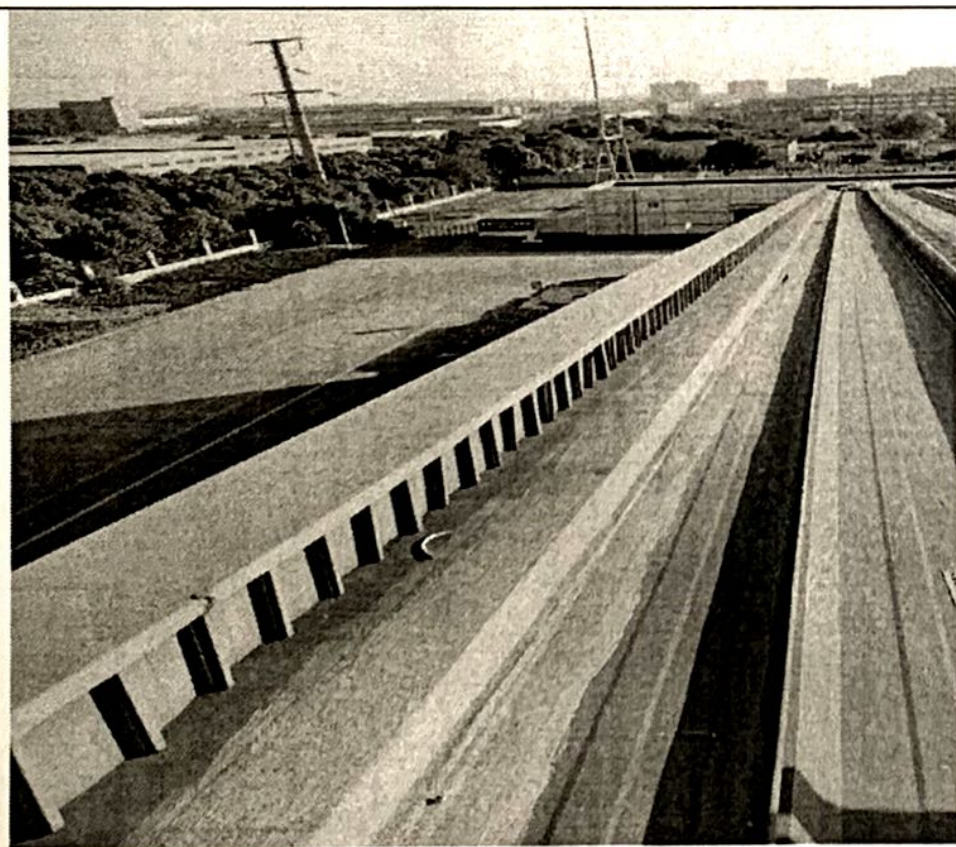

未做临边防护

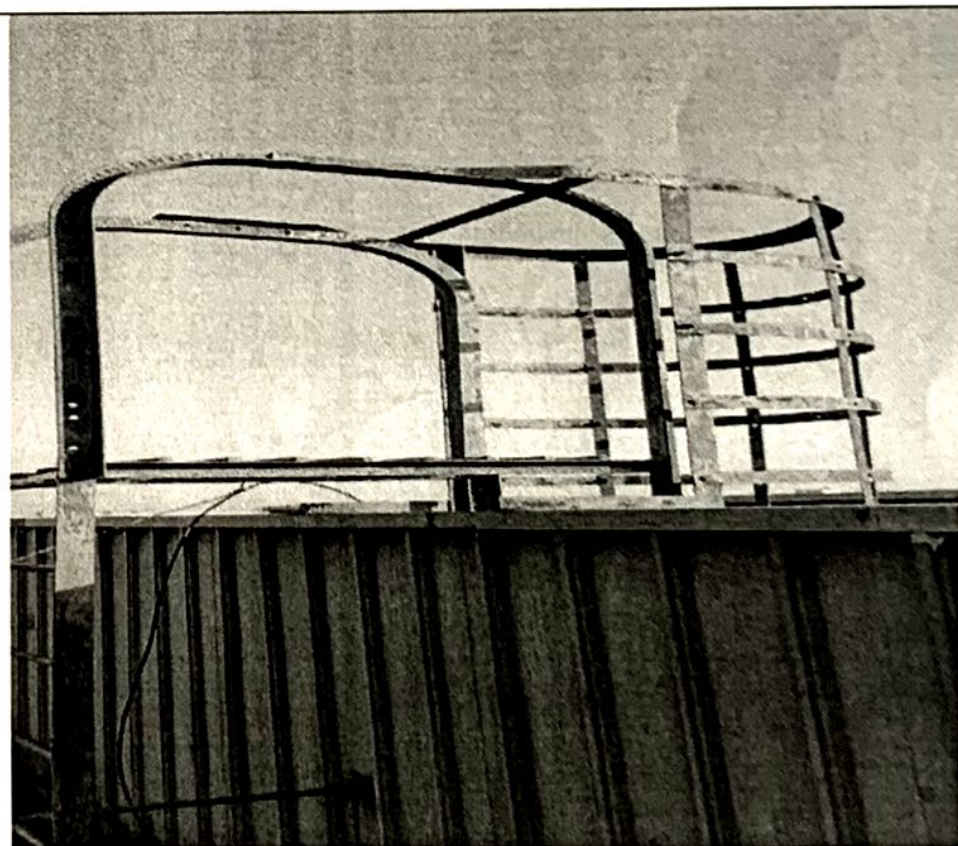

未见防坠器

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2022 年 12 月 15 日



本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。