

监理通知回复单

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目

编号:QCGF-AHEJ-B015-031

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方接到编号为 QCGF-ZHJL-A.0.7-031 的监理工程师通知后,已按要求完成了 天和厂区电缆敷设施工质量问题整改工作,请予以复查。

附:该电缆沟为厂区电缆沟,电缆支架已老化,无法承受新电缆重量,且电缆沟内有厂区电缆,无法动火制作新电缆支架,望知悉。电缆沟内垃圾已清理,清理照片见附件。

施工项目部 (章):

项目负责人: 袁成保

日期:

2023年01月03日

复查意见:

经复查,整改结果符合要求。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师: 王全才


日期:

2023年01月03日

本表一式三份。



扫描全能王 创建

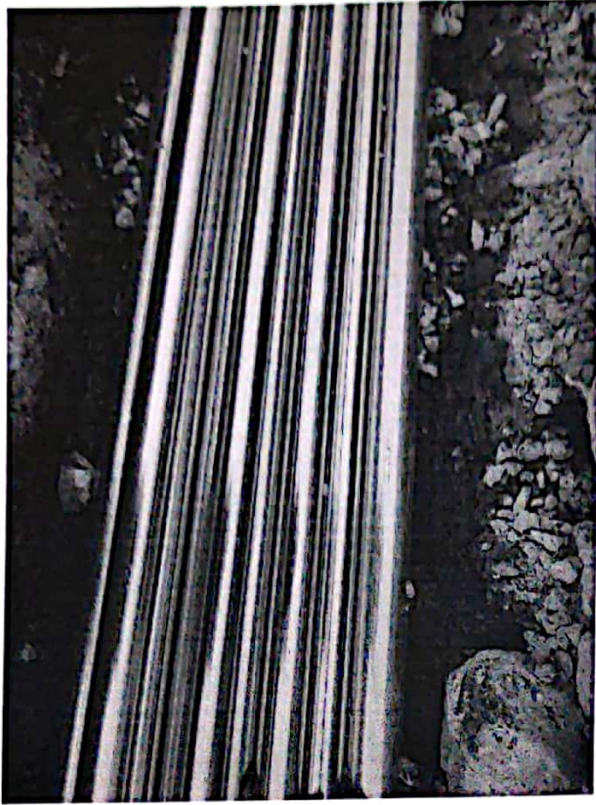

电缆沟内垃圾已清理

