

监理工程师通知回复单

工程名称：佛山旭阳工业园 4086.82kW 分布式光伏发电项目

编号：SXGF-T.PVB.36-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 TZD-005 的监理工程师通知后，已按要求完成了关于支架验收问题工作，现报上，请予以复查。

附件：回复材料。

施工项目部（章）：

项目经理：

张立虎

日

期：

2022.11.16

项目监理单位复查意见：

复查合格。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日


期：

2022.11.16

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设管理单位 1 份，项目监理部、承包单位各存 1 份。



整改前:

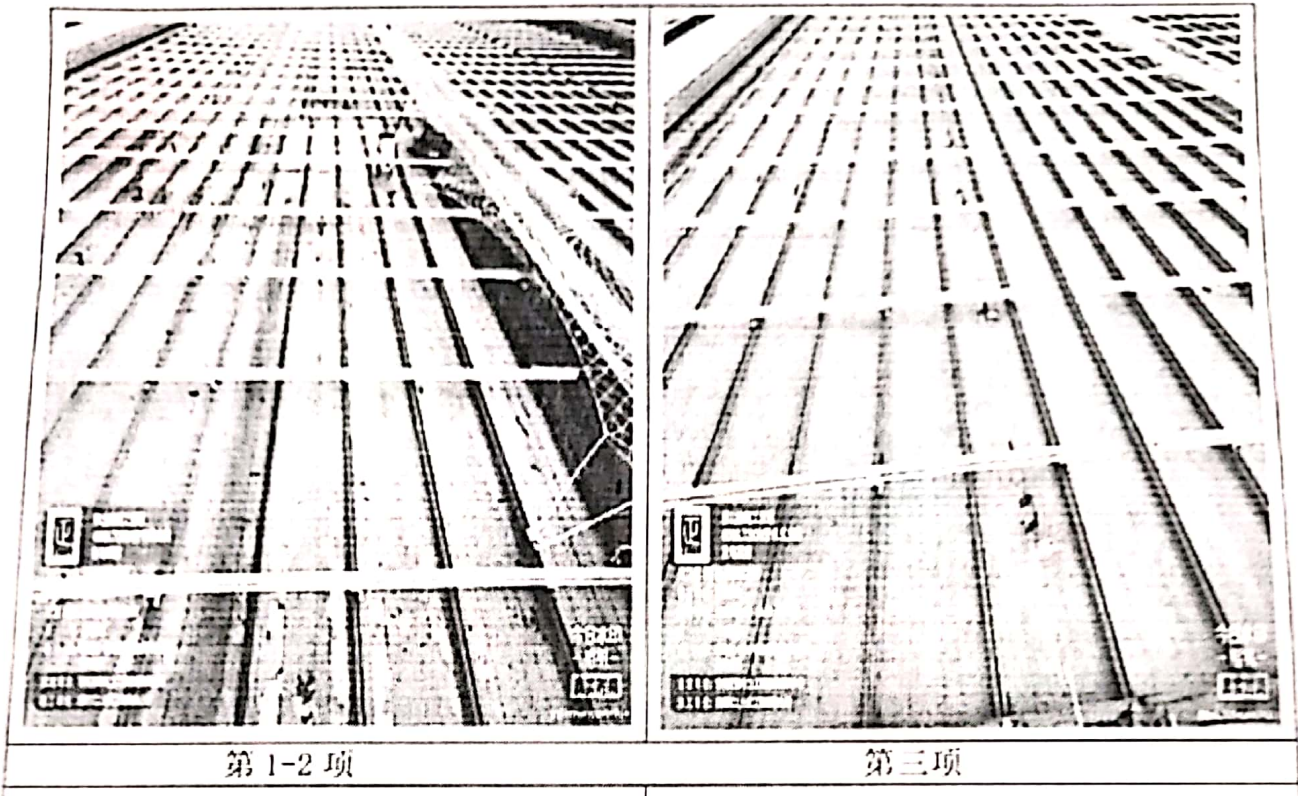

整改后:

