

监理通知回复单

工程名称:大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-DHDE-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位)

我方接到编号为 ZHJL-DHDE-001 的监理通知单后,已按要求完成了工作,现报上,请予以复查。

详细内容: 1、爬梯已安装防坠器、爬梯已增加

2、现场已粘贴警示牌

3、屋面出入通道彩钢瓦有开裂现象,与业主协商后进行修补

附件: 整改后照片

承包单位 (盖章):

项目经理 (签字):

日

期:

2023.07.26

项目监理单位复查意见:

经审查现场已按要求整改完成。

项目监理单位 (盖章):

总/专业监理工程师 (签字):

日


期:

2023.07.26

本表(含附件)一式__份,由承包单位填写,建设单位(业主项目部)存__份,项目监理单位存__份,设计单位存__份,施工项目部存__份。



扫描全能王 创建

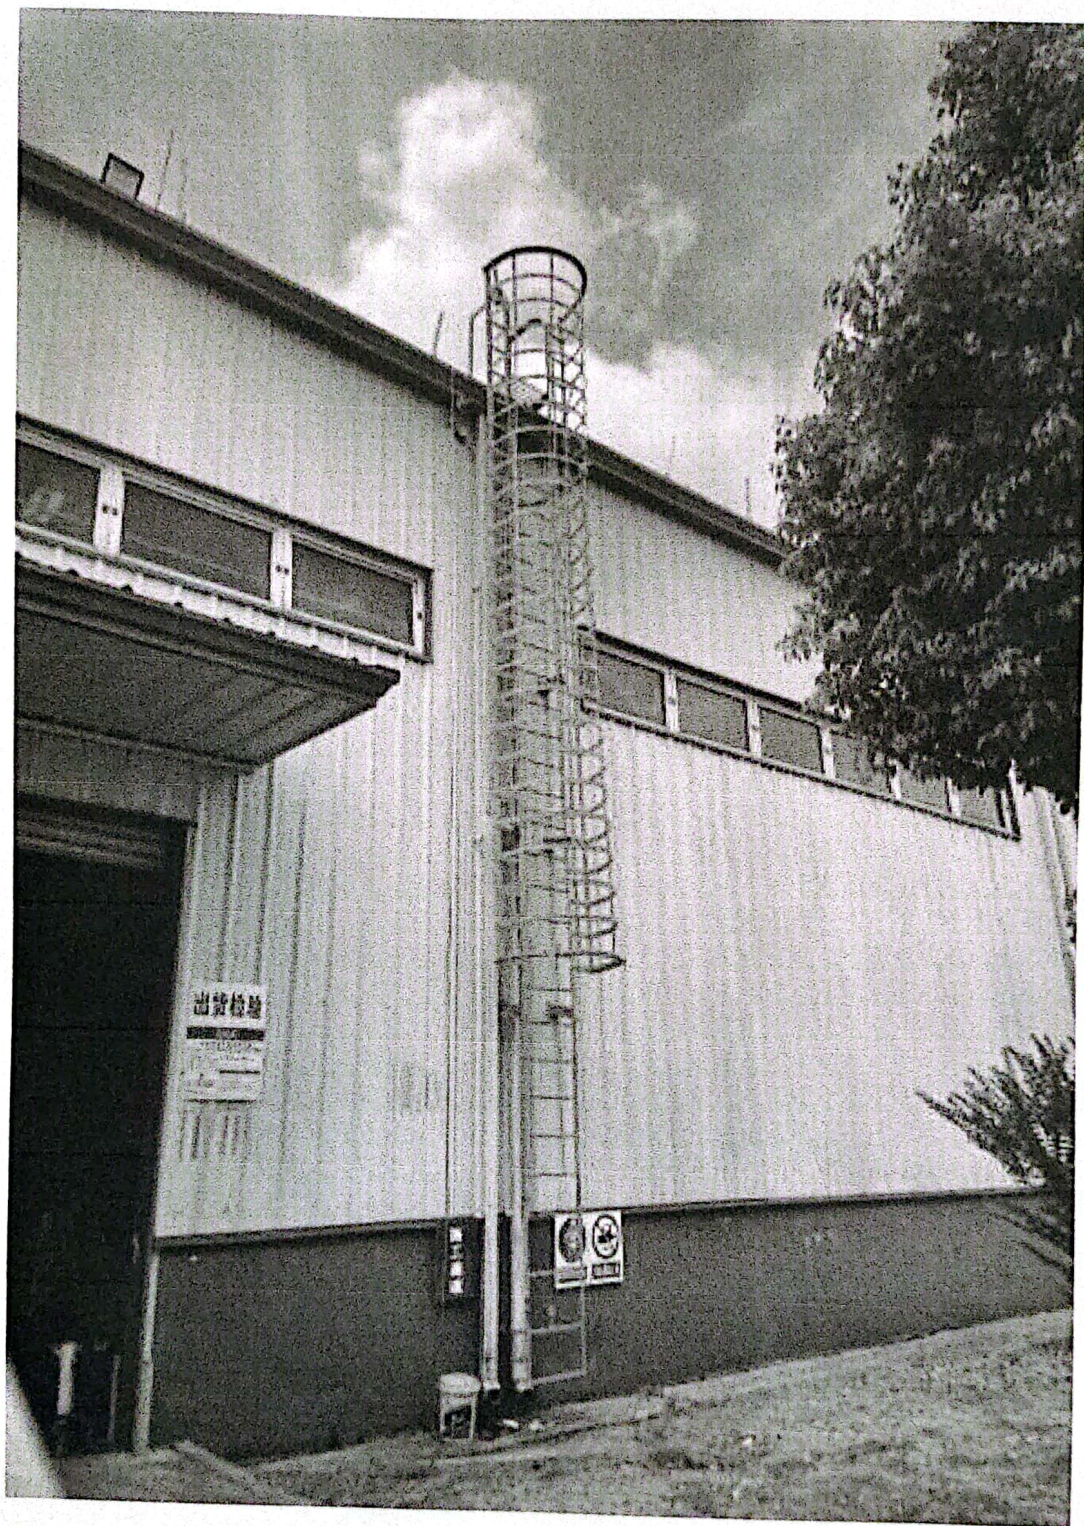



拍摄时间: 2023.07.24 16:03

天气: 阴 30°C

地点: 上海市·凯源泵业

今日水印
相机 -
真实时间

设备: KD4TDCAUXX1Y92



扫描全能王 创建