

## 监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) 编号: JL-A07-044

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 光伏区围栏施工质量事宜

由你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 我项目部现场巡视发现:

- 1、2 区围栏立杆断裂、变形, 不符合要求, 必须尽快更换;
- 2、4 区个别立杆基础未深埋, 不符合要求,
- 3、5 区个别已安装完成的围栏被破坏, 未做好成品保护;
- 4、其他未尽事宜自查自纠;

附件: 问题照片 4 张

对以上问题总包单位, 加强现场管控, 整改部分必须 2 日内整改完成回复本项目监理部。


监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 高立村

日 期: 2023 年 7 月 25 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。


问题照片

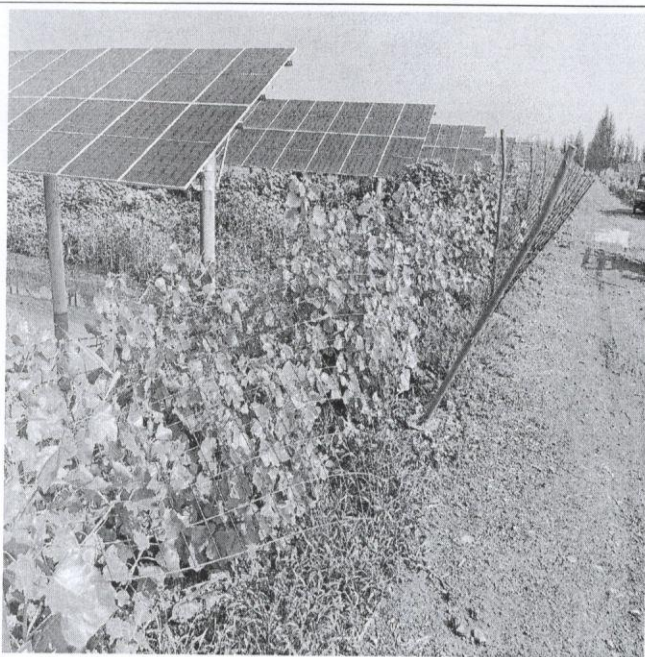

围栏被破坏



围栏立杆变形、断裂

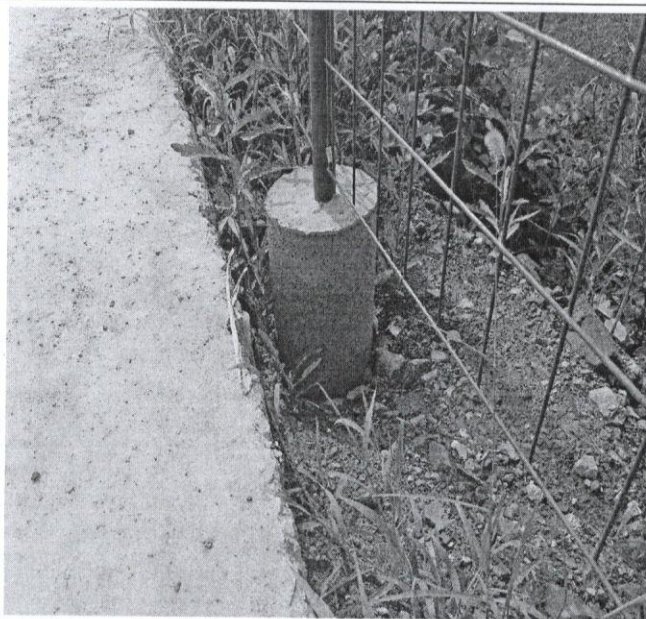

立杆基础未深埋



立杆基础未深埋