

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) 编号: JL-A07-046

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于光伏区施工质量及安全事宜

由你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 我项目部现场巡视发现:

- 1、南大留各别桩顶标高不在同一水平、桩体不垂直、装位偏差较大, 不符合要求;
- 2、施工区域缺少安全警示标语, 不符合安全文明施工;
- 3、水上作业人员未穿救生衣、未配备救生圈, 不符合要求;
- 4、采用支架檩条做脚手架, 未做好成品保护;
- 5、其他未尽事宜自查自纠;

附件: 问题照片 3 张

对以上问题总包单位, 加强现场管控, 整改部分必须 2 日内整改完成回复本项目监理部。


监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日

期: 2023 年 08 月 24 日


问题照片

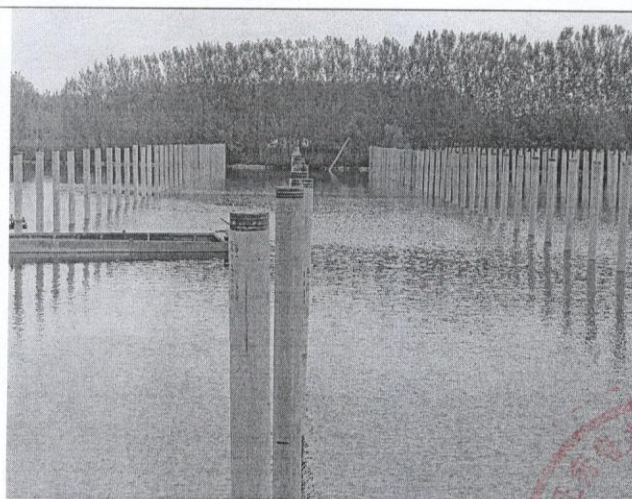

桩体左右偏差严重



踩踏支架檩条，未做好成品保护

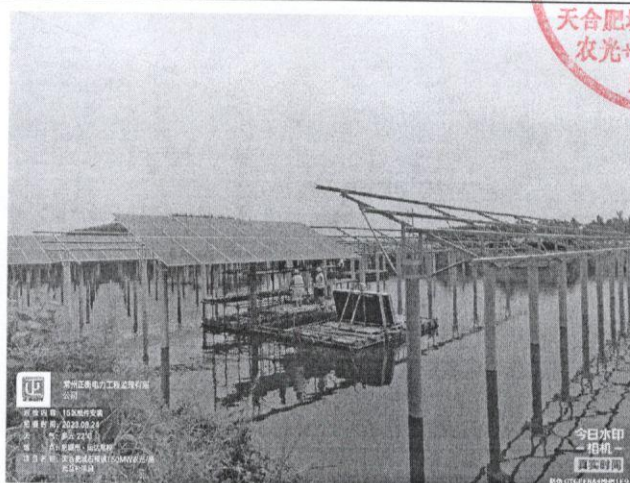

未穿救生衣、未配备救生圈