

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) 编号: JL-A07-055

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于施工质量事宜

由你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 监理人员现场巡视发现:

- 1、项目部南边 4 平方电缆过路敷设未套管且敷设深度不足, 不符合设计和规范要求;
- 2、项目部南边 1*4² 电缆套管不规范, 波纹管被剖开使用未能起到保护作用, 不符合设计和规范要求;
- 3、光伏区 16 区通讯箱 485 电缆拼接, 不符合设计和规范要求;
- 4、其它未尽事宜请自查自纠。

附件: 问题照片 3 张

对以上问题总包单位, 加强现场管控, 整改部分必须 2 日 内整改完成回复本项目监理部。

监理项目部 (章)

专业监理工程师: 高立彬


日 期: 2023 年 10 月 08 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

问题照片



4 平方电缆过路敷设未套管

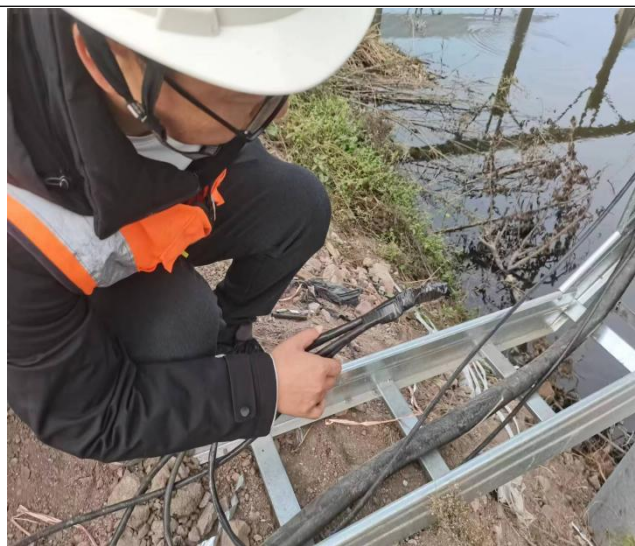

16 区通讯箱 485 电缆拼接



波纹管材被破坏未能起到保护作用