

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) 编号: JL-A07-020

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于二期南大留区域施工事宜;

内容: 你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 2023 年 12 月 19 日二期南大留光伏区巡视时:

1、发现部分桩头未作防腐安装支架、各别桩头损坏未作处理安装支架, 不符合设计和规范要求;

2、变电站基础和电缆沟回填前未通知监理, 回填时未分层夯实, 不符合设计规范要求, 要求立即整改。

附件: 现场问题照片 3 张

对以上问题总包单位加强现场管控, 整改部分必须 2 日内 整改完成回复本项目监理部。


监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 高立群


日 期: 2023 年 12 月 19 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 二 份。


问题照片

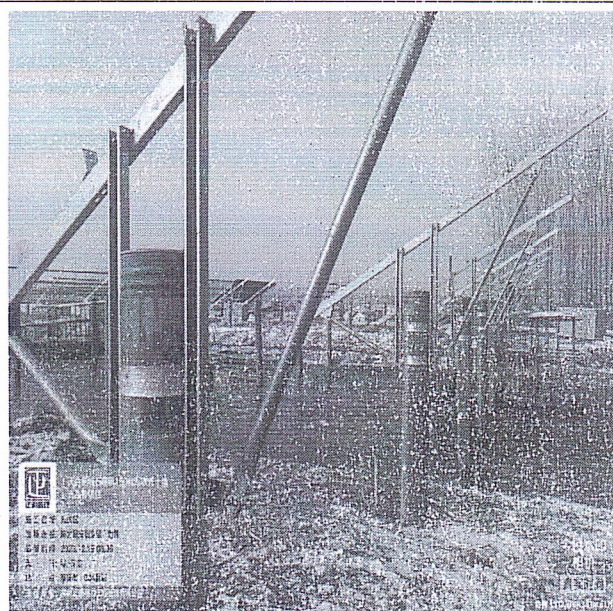

桩头未做防腐处理

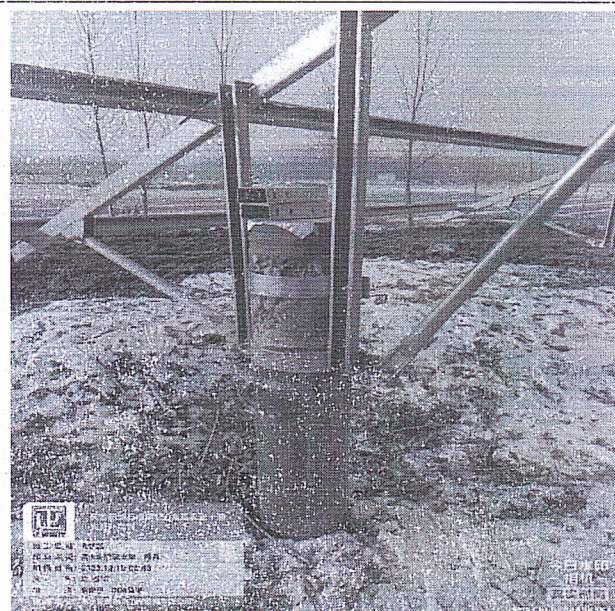

桩头损坏

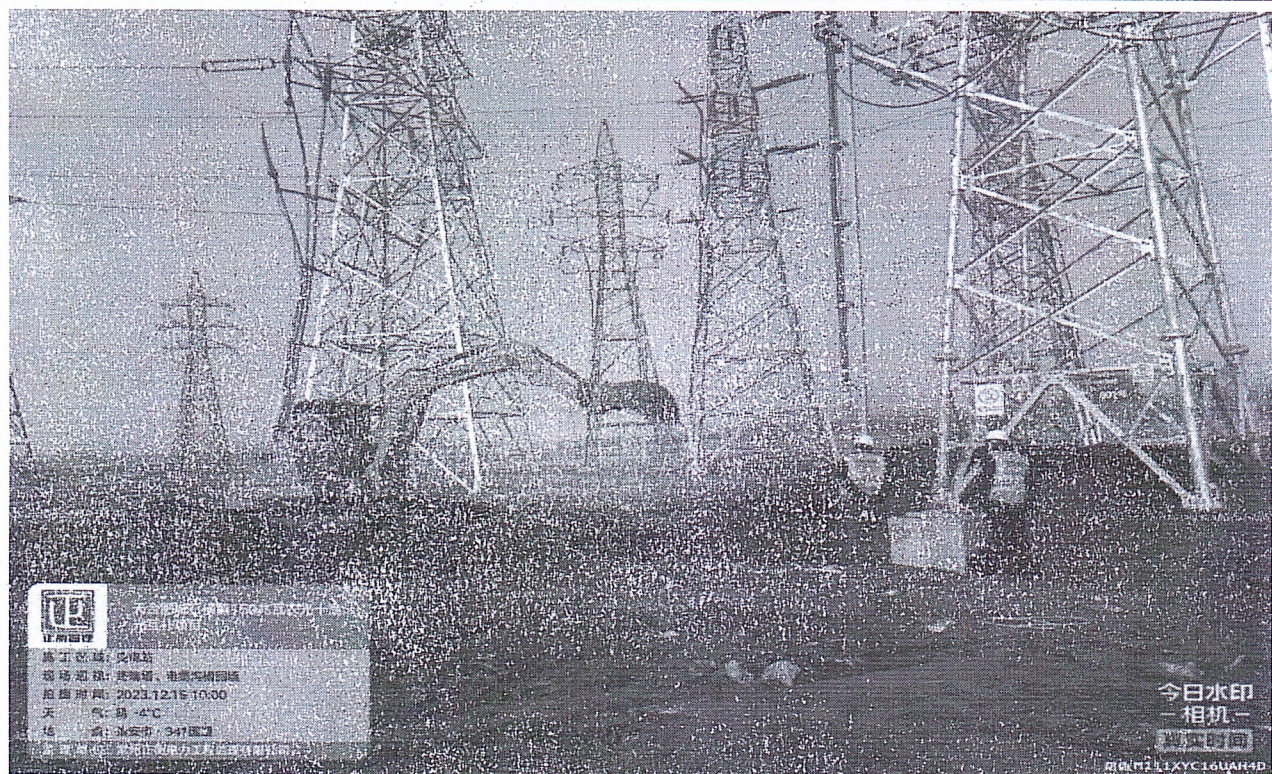

变电站铁塔基础回填