

监理通知单

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-TR-TZD-006

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：关于现场安全相关事宜

2022 年 12 月 17 日，经我监理项目部巡查发现 C 仓库加固安装存在以下安全隐患问题：

- 1、加固安装曲臂升降机施工四周警示防护不规范（只有一面拉设警戒带）。
- 2、曲臂升降机施工作业中施工人员未佩戴安全带。


针对上述问题，望施工方负责人要立即抓紧落实整改，要求下次曲臂升降机施工正确规范设置警示防护；安全防护用品配置到位，做好施工现场安全防护工作，限期 2 天整改整改完成后报监理部复查。否则按照业主下发安全文明施工管理办法进行付款处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：周飞

日期：2022 年 12 月 17 日



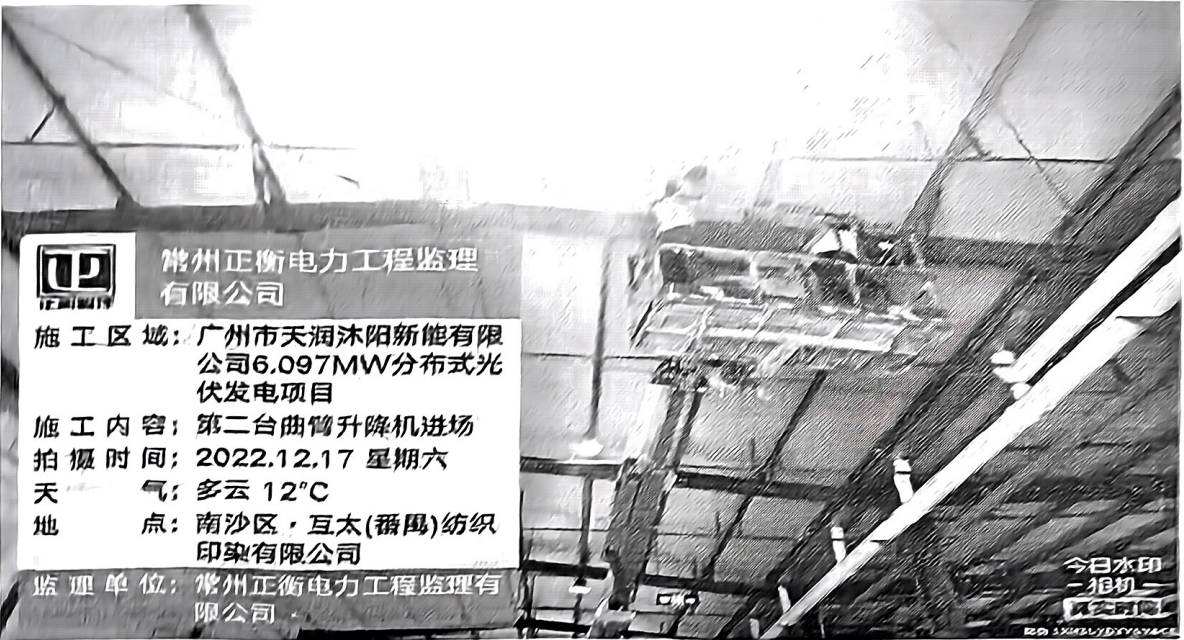

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。