

监理通知单

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-TRMY-TZD-019

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：关于组件安装相关事宜

2023 年 10 月 23 日，我监理项目部人员对 G 仓组件安装施工巡查时发现如下问题：

- 1、组件安装过程中组件方针未对齐、存在错缝，不符合要求。
- 2、组件安装过程中组件夹具未贴紧，不符合要求。

附：问题照片

针对上述问题，请贵单位项目部接到通知后，对现场问题及时进行整改落实，并于 2 日内回复。

正衡电力工程监理有限公司
（章）
天润沐阳新能源有限公司
6.097MW 分布式光伏发电项目
监理项目部
日期：2023 年 10 月 23 日


本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 3 份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

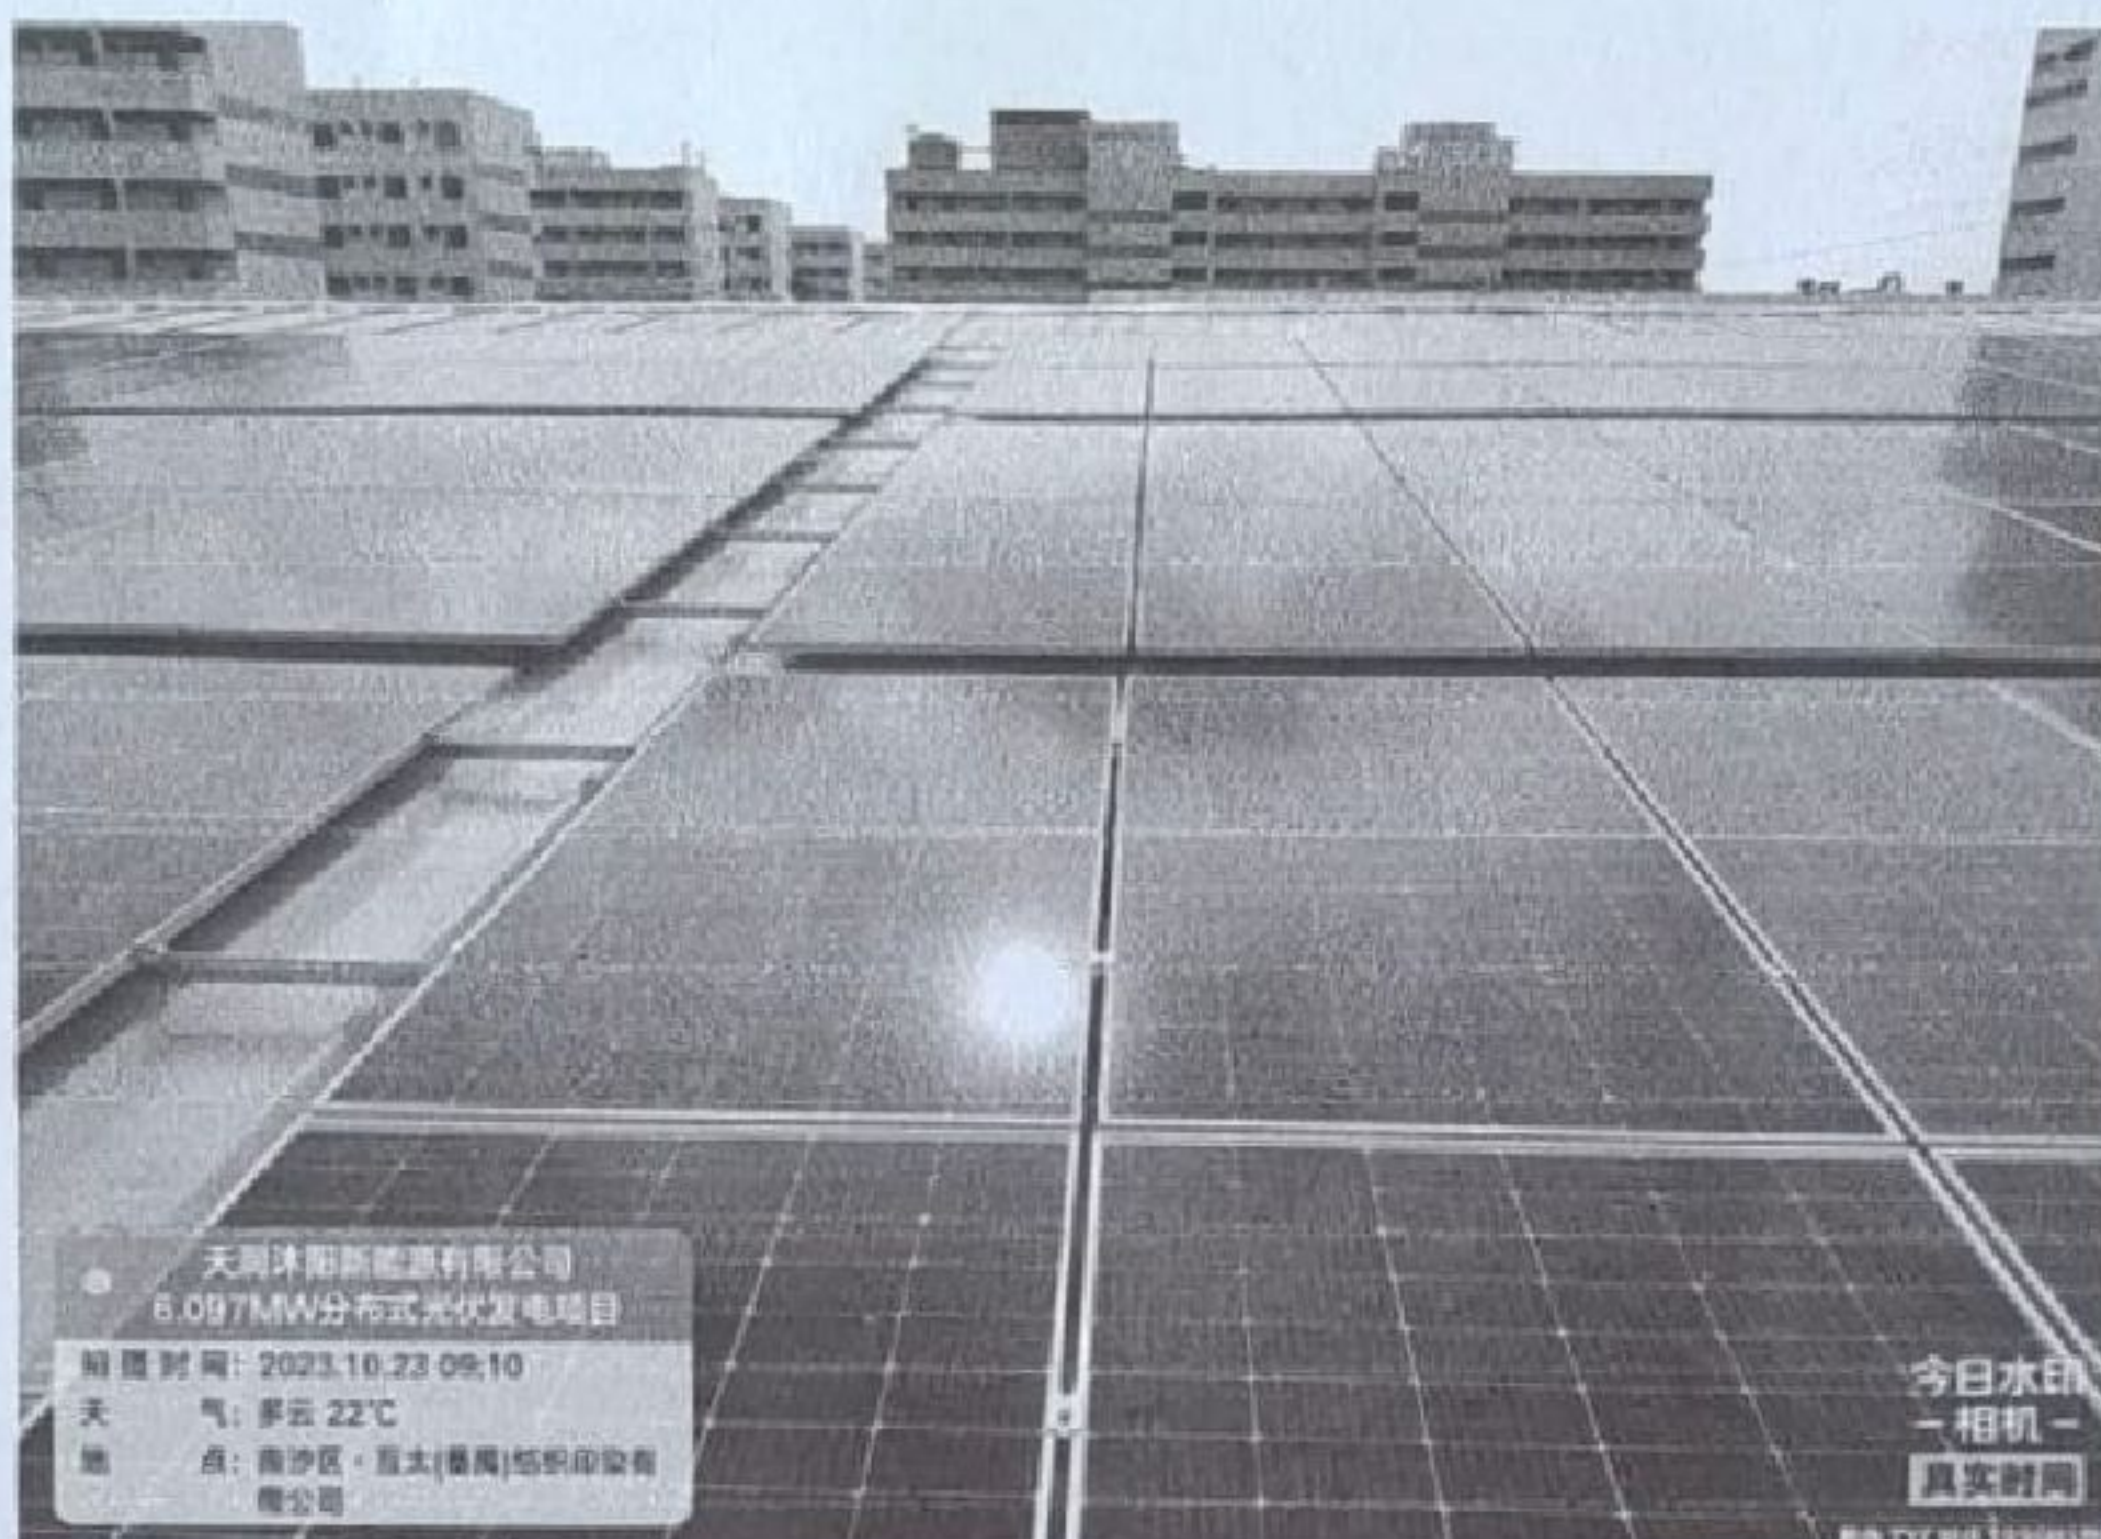

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备