

监理通知单

工程名称:上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号: ZHJL-ZHSW-002 (通)

致: 宝胜系统集成科技股份有限公司 (施工单位)

抄送: 上海上电浦弘新能源科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于现场桥架接地线安装事宜

内容:

2023 年 5 月 19 日我监理部人员在现场巡视时发现以下安全问题:

- 1、桥架接地线规格型号不符合施工图中“桥架的接地连接-电缆桥架的接地连接”设计要求, 图纸要求接地线使用 4mm, 现场使用 2.5*150mm。
- 2、接地线连接孔位不符合设计要求。

以上事项监理部要求你单位整改落实, 严格按照施工图纸进行施工, 且施工前熟悉图纸对相关技术人员规范交底, 并于 5 月 21 前整改回复, 请你单位重视, 望悉知。

附: 问题照片

项目监理部 (章):


总 / 专业监理工程师:

日



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



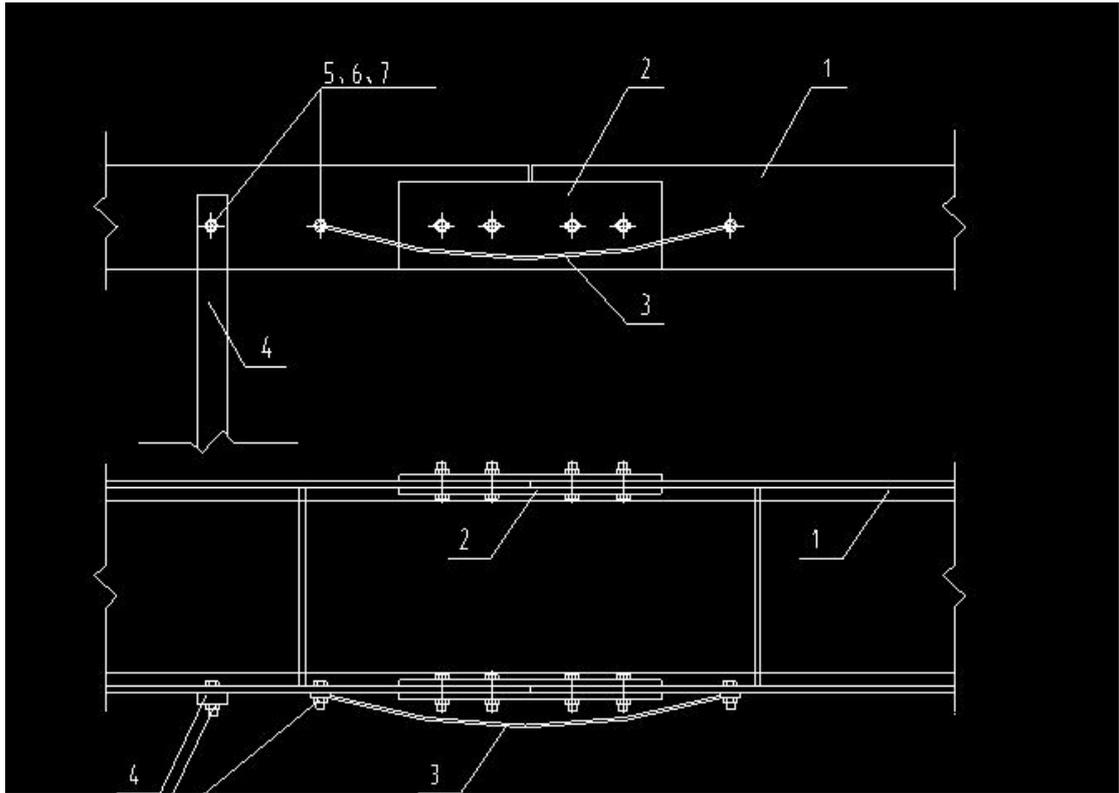

| | | | | | |
|-------|------|----------|----|-----|----|
| 7 | 垫圈 | 6 | 个 | 3 | |
| 6 | 螺母 | M6 | 个 | 6 | |
| 5 | 螺栓 | M6 x20 | 个 | 3 | |
| 4 | 镀锌扁钢 | -25 x4 | 米 | 2 | |
| 3 | 软铜线 | 4 mm | 米 | 0.5 | |
| 2 | 伸缩板 | 与桥架配套 | 个 | 4 | |
| 1 | 桥架 | L=2000mm | 个 | 1 | |
| 编号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 材 料 表 | | | | | |