

监理工程师通知单

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SW-TZD-002

主 送：苏州亚睿光伏科技有限公司


抄 送：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

内 容：施工现场临时电源箱用电不规范存在安全隐患要求整改的通知

今日上午，业主单位、监理单位现场安全质量检查，发现你部在 F 栋檩条安装作业处所使用的临时电源箱存在以下问题：

- 1、临时电源箱未见每日点检记录；
- 2、用电设备电源线违规插接，未使用专用插头，存在触电风险；

《见图》

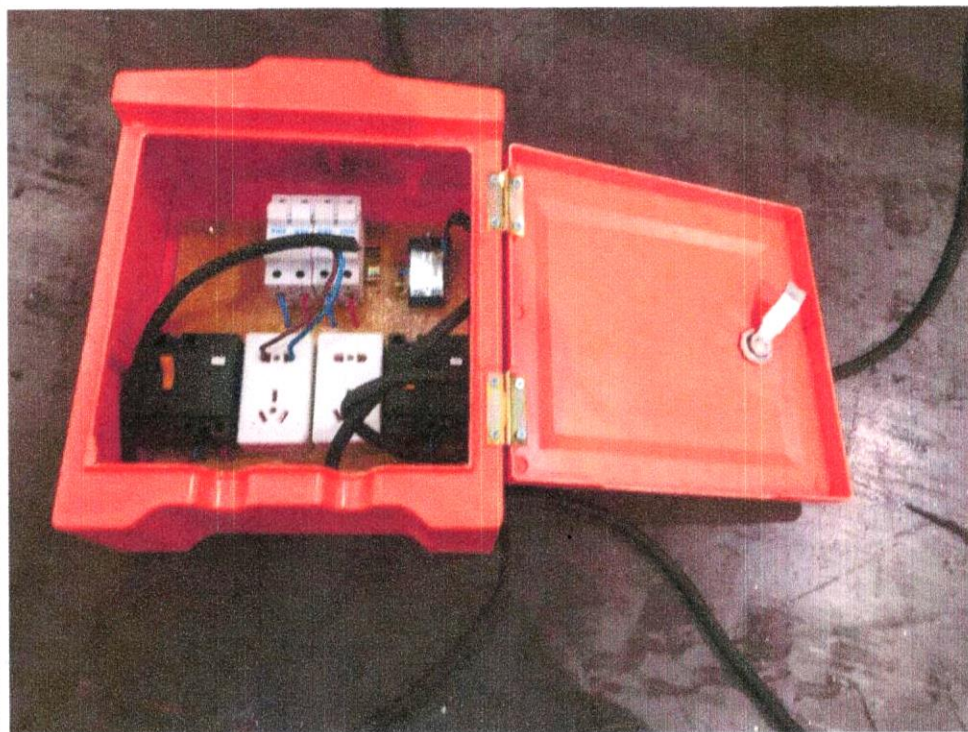

根据《发承包合同》、《承包商安全管理办法》相关条款和规定，要求你部对以上安全问题进行整改，并举一反三，严格现场安全管理工作。

以上限 1 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》，回复内容附相关照片。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日 期：2024 年 5 月 17 日