

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目



监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-004

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目(单位)

主题: 现场安全文明

内容: 由监理在日常检查过程中, 升压站临电未架空或埋地布设, 部份临电缆穿越钢筋堆场; 送出线路掏挖施工区域未设安全警戒线、安全警示牌, 掏挖完成的洞口未加盖防护措施, 存在较大安全隐患, 见下图:

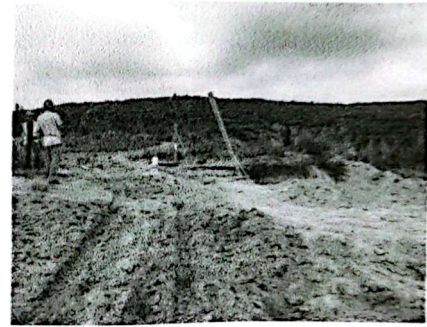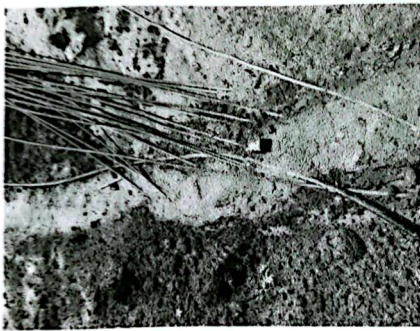

升压站临电未架空或埋地布设、穿越钢筋堆场

送出线路掏挖施工区域未设安全警戒线及安全警示牌



送出线路掏挖洞口未加盖防护措施及安全警戒线

送出线路掏挖洞口未加盖防护措施及排水措施

平陆县 100MWp
农光互补光伏发电项目
监理项目部



限 2 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日



填报说明: 本表一式 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建