

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 监理工程师通知单


编号: ZHJL-JLTZ-PL-019

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)


升压站: 预制舱顶部作业人员未挂安全带 (图一)、蓄水池仍然使用插座无漏电保护装置 (图二)、搅拌机使用倒顺开关及皮带未有防护措施 (图三)、配电箱接地端子无保护套及线路排线无固定 (图四)、切割机未报备 (图五)、深基坑无防护 (图六)、电缆沟未做围护措施 (图七)、水泵房未搭设脚手 (图八)。



图一

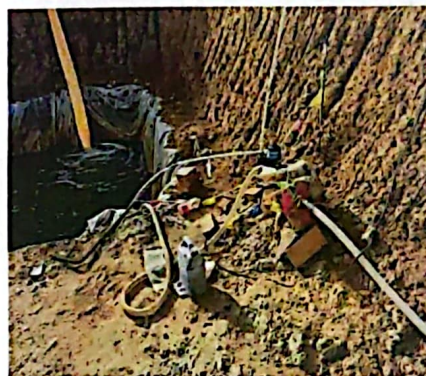

图二

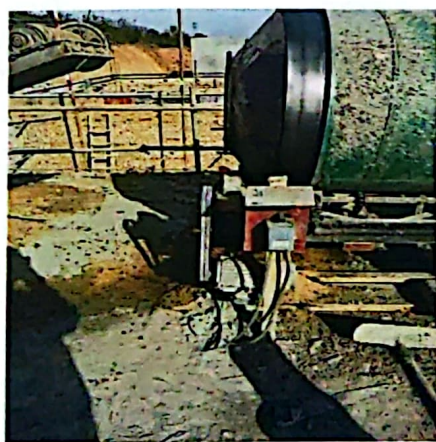

图三



图四



图五



图六



图七



图八

限 2 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构（章）

专业监理工程师： 王孝金

总监理工程师： 高文松

日

期： 2023/10/28

填报说明：本表一式 二 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

